


A-A 800m

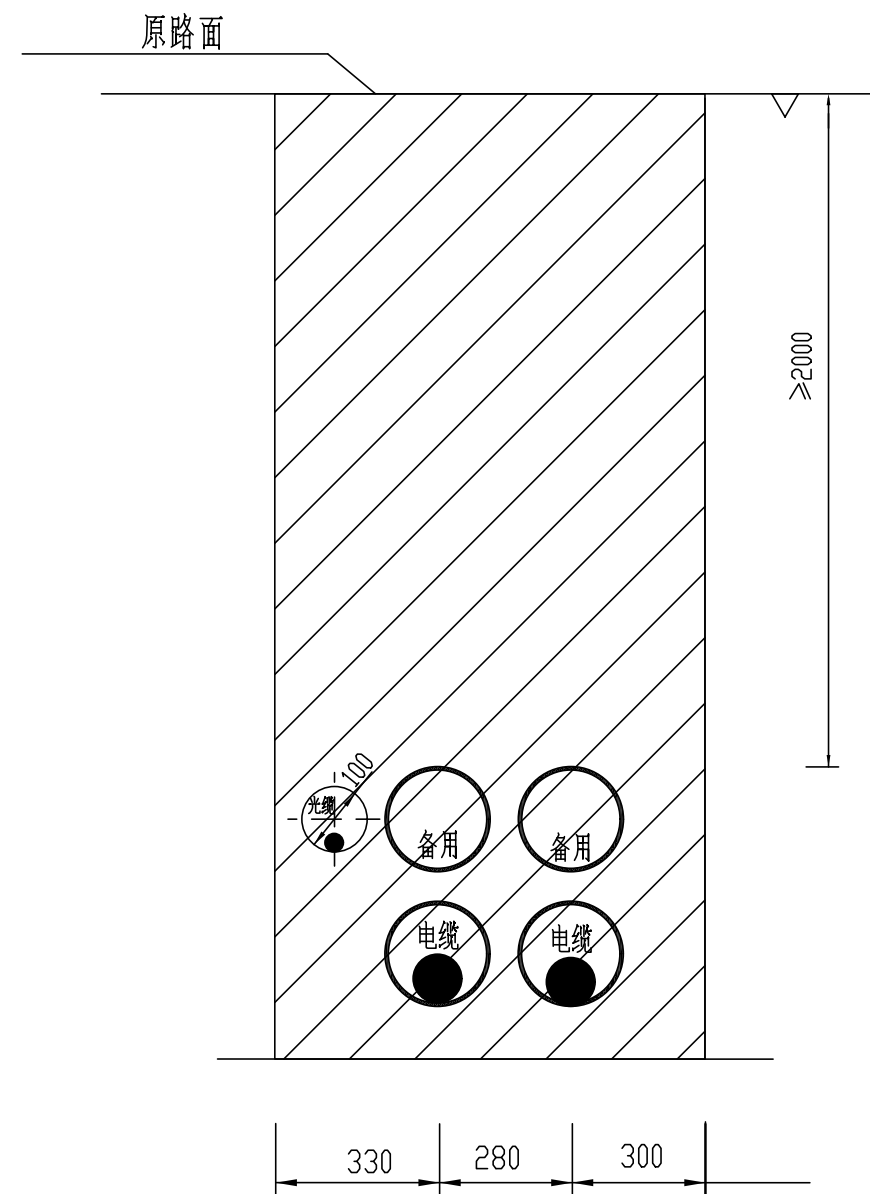

B-B 500m

说明:

1. 沿电缆路径的直线间隔约30M,转弯处或接头部位,竖立明显的方向标志桩.
2. 直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方.
3. 全线敷设电缆警示板,警示板位于电缆保护管的上方0.3米.
4. 电缆排管和电缆井相接时,排管和电缆井内侧平齐.

威海力能电力热力勘测设计有限公司				国际交流中心主供电源线路	工程	施工图
批 准		设 计	张 旭	敷 设 示 意 图		
审 核		CAD制图				
复 核						
校 核		专业会审				
日 期		比 例		图 号	GJJLZGX1-S-04	