


威海集采集配商贸物流有限责任公司县域集采集配中心项目施工总承包（地块二）答疑文件

1. 招标公告第五条、投标人须知前附表 1.4.1 中提到的工程负责人、项目负责人、项目经理是指的同一个人吗？即项目经理？

回复：工程负责人、项目负责人、项目经理指同一个人。

2. 在下载招标文件中提到了原件现场核验，在下载凭证中提到了需要携带下载标书凭证到开标现场，如下图，本次投标为远程不见面开标，是否不需要携带任何原件及资料于开标当天抵达现场？仅需按要求远程参加开标解密即可？

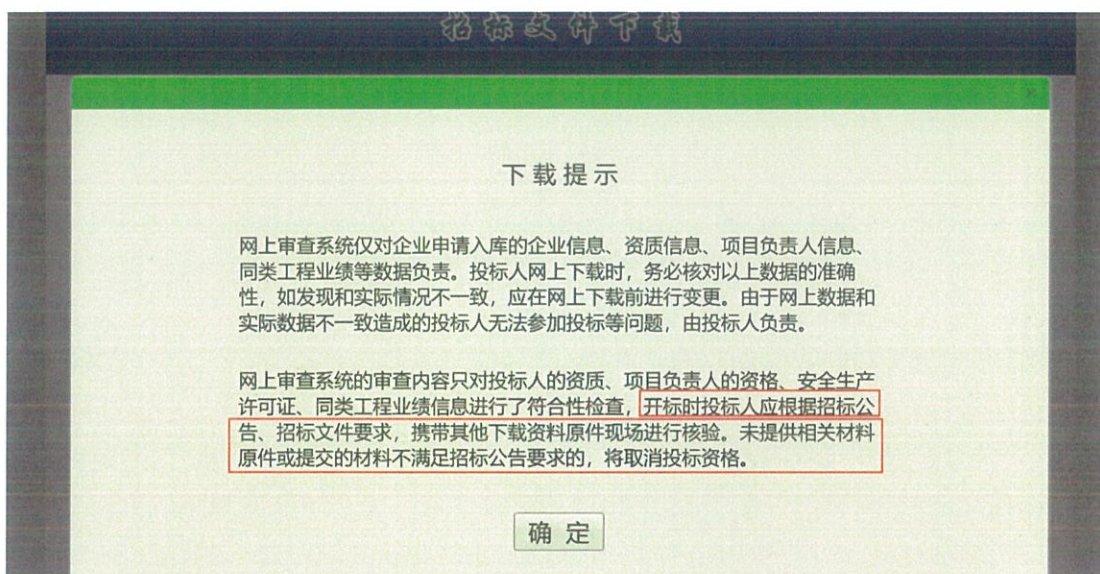

包-隧道工程一级，建筑业-专业承包-环保工程二级，建筑业-专业承包-消防设施工程二级，建筑业-专业承包-公路交通工程二级，建筑业-专业承包-桥梁工程一级，建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程一级，建筑业-专业承包-公路路基工程一级，建筑业-专业承包-钢结构工程二级，建筑业-施工总承包-市政公用工程一级，建筑业-专业承包-公路路面工程一级，建筑业-施工总承包-建筑工程二级，建筑业-施工总承包-公路工程特级，建筑业-专业承包-古建筑工程二级，建筑业-专业承包-建筑机电安装工程二级。



2025年4月16日 09:15

此电子文档作为建设工程ztb格式招标文件下载凭证，由威海市建设工程电子交易系统发放并经过数字签名，修改后无效，打印件无效。投标单位于开标前应妥善保管，避免泄露投标人身份。开标时请携带电子版到开标现场。


回复：投标保证金中如以银行保函形式递交的需提供原件，此外本次投标无需另

外提供任何原件。按照招标文件要求远程参加开标解密即可。

3. 投标保证金要求中，如果不满足免交投标保证金的情况，是否不需要提供行业信用评价或公共信用综合评价等级证明材料？

回复：不满足无需提供。

4. 招标文件 p13 页第（5）点要求编制资信标评分索引表并上传至资信标补充附件中，但投标制作软件中无资信标补充附件模块，请明确具体传到哪个模块？

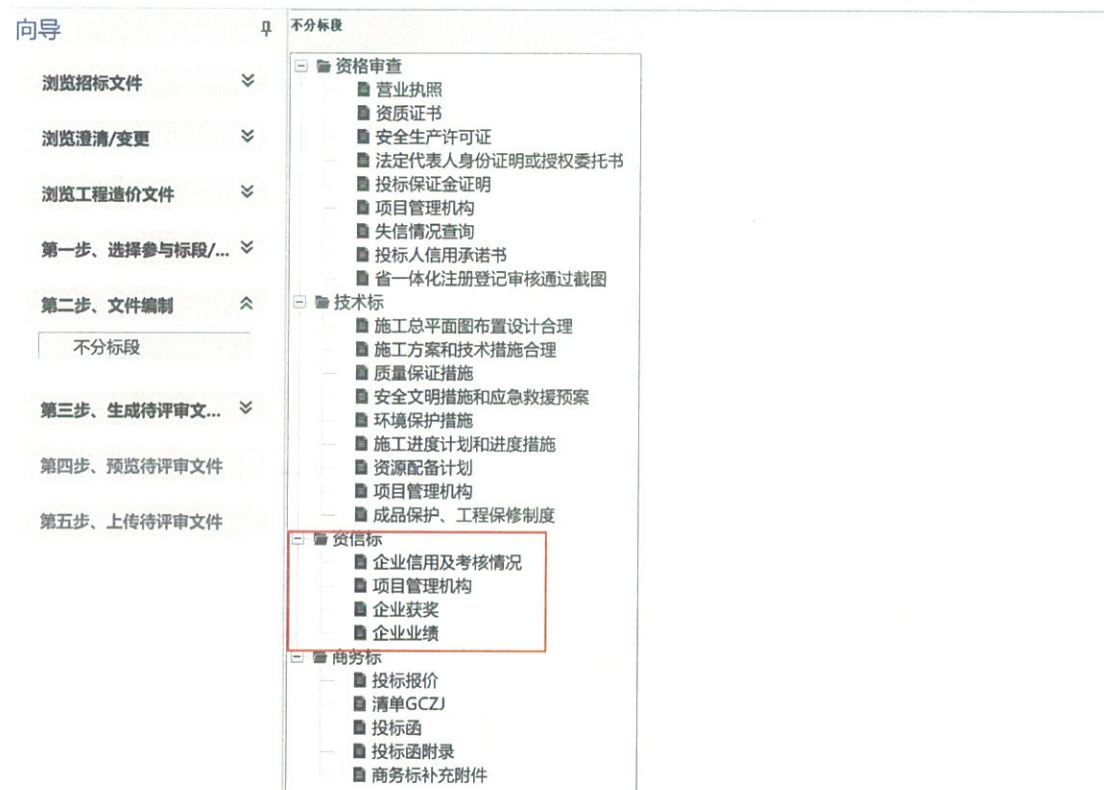

回复：已在新的 ztb 招标文件中加入资信标补充附件模块，请及时下载新的 ztb 招标文件。

5. 招标文件 p19 页第（7）条要求项目管理机构人员需提供本企业近 6 个月的社保缴纳证明，因各地区缴纳社保时间不同，近 6 个月是否可以是指投标截止时间的上月或上上月往前推 6 个月的社保证明？即提供 4 月或 3 月往前连续 6 个月社保予以认可？

回复：予以认可，但社保查询时间至少应在招标公告发出当月（含）之后，即 2025 年 4 月（含）之后。

6. 请问投标制作软件中提到的投标人信用承诺书是否指的是招标文件 p179 页的威海市文登区建设工程投标人承诺书？



回复：是。

7. 招标文件 p25 页提到的招标人信用承诺书是什么？

投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在200M以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、授权委托书、**招标人信用承诺书**、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺等），技术标无需电子签章。

回复：此处应为投标人信用承诺书。

8. 招标文件 p174 页企业信誉与实力格式中的企业实力是否填写获奖信息？

回复：同步填写。

9. 招标文件 p181 页备注要求在评标办法资信标部分未要求的形式参考投标文件格式制作并上传到资信标补充文件中，但投标制作软件中无资信标补充文件模块，请明确具体传到哪个模块？



回复：已在新的 ztb 招标文件中加入资信标补充附件模块，请及时下载新的 ztb 招标文件。

10. 是否可以具体明确一下技术标暗标要求？例如正文采用 X 号宋体，行距 X 倍行距，图、表字体和颜色不限制等。

回复：执行招标文件要求即可。

11、请问是否可以提供图纸？

回复：图纸已发布澄清，请投标人及时下载。

12、请明确保温板厚度？

保温平屋面 (正置式屋面)	1、40mm厚C20细石混凝土保护层，(内配Φ4@150单层双向钢筋网片)，分隔缝间距5000X6000，宽深为20，内嵌填聚乙烯泡沫棒，面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 2、10mm厚1:4石灰砂浆隔离层 3、3mm厚SBS I型改性沥青防水卷材(防水涂料及防水卷材上反至找坡层上450mm处)(另计) 4、1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料(另计) 5、1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料(另计) 6、20mm厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 7、B1级挤塑聚苯板保温层，厚度详节能设计 8、钢筋混凝土结构表面清扫干净(结构找坡，原浆收光保证平整度) 9、未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	m2
------------------	---	----

回复：请查看图纸节能报告（厚度 90mm）。

13、请明确保温板厚度？

保温隔热墙面	1、干铺石墨挤塑聚苯板(SXPS, 厚度详节能设计) 2、5厚抗裂砂浆, 中间压入耐碱玻璃纤维网格布 3、10mm厚玻化微珠保温浆料找平 4、未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	m2
--------	--	----

回复：详见节能设计，应为 280mm。

14、请明确保温板厚度？

防滑地砖2【卫生间、盥洗室、无障碍卫生间】	1. 10mm厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料+1.5mm厚聚氨酯防水涂料, 卫生间四周沿墙上翻300mm (另计) 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平, 地漏四周及管根部用DSM15砂 5. B1级挤塑板保温层(厚度详节能, 仅在据外墙内表皮2m范围内设置) 6. 1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层 (另计) 7. 20厚1:3水泥砂浆找平层 8. 素水泥浆一道 9. 60mm厚C15混凝土垫层 10. 150mm厚3:7灰土 11. 素土夯实(夯实系数 ≥ 0.94) 12. 未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	m2
-----------------------	---	----

回复：详见节能报告，应为 30mm。

15、12#楼排水沟无具体尺寸，13#楼排水沟无具体尺寸，14#15#楼暗沟无具体尺寸，16#楼排水沟无具体尺寸，请提供图纸或明确尺寸

回复：图纸已发布澄清，请投标人及时下载。

16、本项目评标办法有更新，请投标人及时下载新版 ztb 格式的招标文件。

17、PDF 格式招标文件 P177 页部分内容显示不全，请各投标人对应修正投标文件格式。



资信标评分索引表

序号	标题	分值	评审内容	投标文件情况摘要 (投标人填写)	得分	合计 (分)	备注
----	----	----	------	------------------	----	--------	----

18、本项目的合同进行了格式上的调整并传至变更附件中，投标人可自行查看。

中联国际工程管理有限公司有限公司

2025年4月21日

