

招标编号：CL202511005

威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造  
工程二期保温管及管件等采购项目（二次招标）

# 招 标 文 件

招标人：威海热电集团有限公司

招标代理：山东省鲁成招标有限公司

日期：2025年8月28日



# 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一章 招标公告.....               | 4  |
| 第二章 投标人须知.....              | 7  |
| 投标须知前附表.....                | 7  |
| 1.总则.....                   | 14 |
| 1.1 招标项目概况.....             | 14 |
| 1.2 招标项目的资金来源和落实情况.....     | 14 |
| 1.3 招标范围、交货期、交货地点和质量标准..... | 14 |
| 1.4 投标人资格要求.....            | 14 |
| 1.5 费用承担.....               | 15 |
| 1.6 保密.....                 | 15 |
| 1.7 语言文字.....               | 16 |
| 1.8 计量单位.....               | 16 |
| 1.9 投标预备会.....              | 16 |
| 1.10 分包.....                | 16 |
| 1.11 响应和偏差.....             | 16 |
| 2.招标文件.....                 | 16 |
| 2.1 招标文件的组成.....            | 16 |
| 2.2 招标文件的澄清.....            | 17 |
| 2.3 招标文件的修改.....            | 17 |
| 2.4 招标文件的异议.....            | 17 |
| 3.投标文件.....                 | 17 |
| 3.1 投标文件的组成.....            | 17 |
| 3.2 投标报价.....               | 18 |
| 3.3 投标有效期.....              | 18 |
| 3.4 投标保证金.....              | 18 |
| 3.5 资格审查资料.....             | 19 |
| 3.6 备选投标方案.....             | 19 |
| 3.7 投标文件的编制.....            | 19 |
| 4.投标.....                   | 20 |
| 4.1 投标文件的密封和标记.....         | 20 |
| 4.2 投标文件的递交.....            | 20 |
| 4.3 投标文件的修改与撤回.....         | 20 |
| 5.开标.....                   | 21 |
| 5.1 开标时间和地点.....            | 21 |
| 5.2 开标程序.....               | 21 |
| 5.3 开标异议.....               | 21 |
| 6.评标.....                   | 22 |
| 6.1 评标委员会.....              | 22 |
| 6.2 评标原则.....               | 22 |
| 6.3 评标.....                 | 22 |
| 7.合同授予.....                 | 23 |
| 7.1 中标候选人公示.....            | 23 |
| 7.2 评标结果异议.....             | 23 |
| 7.3 中标候选人履约能力审查.....        | 23 |
| 7.4 定标.....                 | 23 |
| 7.5 中标通知.....               | 23 |
| 7.6 履约保证金.....              | 23 |
| 7.7 签订合同.....               | 24 |
| 8.纪律和监督.....                | 24 |
| 8.1 对招标人的纪律要求.....          | 24 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 8.2 对投标人的纪律要求 .....           | 24        |
| 8.3 对评标委员会成员的纪律要求 .....       | 24        |
| 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 .....  | 24        |
| 8.5 投诉 .....                  | 25        |
| 9.是否采用电子招标投标 .....            | 25        |
| 10.需要补充的其他内容 .....            | 25        |
| <b>第三章 评标办法（综合评估法） .....</b>  | <b>32</b> |
| 评标办法前附表 .....                 | 32        |
| 1.评标方法 .....                  | 32        |
| 2.评审标准 .....                  | 33        |
| 3.评标程序 .....                  | 33        |
| 3.1 初步评审 .....                | 33        |
| 3.2 详细评审 .....                | 33        |
| 3.3 投标文件的澄清 .....             | 33        |
| 3.4 评标结果 .....                | 34        |
| 4. 否决投标条件 .....               | 34        |
| <b>第四章 合同条款及格式 .....</b>      | <b>35</b> |
| <b>第五章 技术标准及供货要求 .....</b>    | <b>39</b> |
| <b>第六章 投标文件格式 .....</b>       | <b>68</b> |
| <b>第七章 工程量清单 .....</b>        | <b>78</b> |
| 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板评分办法 ..... | 80        |

## 第一卷

# 第一章 招标公告

## 威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期保温管及管件等采购项目（二次招标）公开招标公告

### 一、招标条件

本招标项目威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期保温管及管件等采购项目已由相关部门批准建设，招标人为威海热电集团有限公司，建设资金为自筹，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，特邀请有意向的潜在投标人参加投标。

### 二、工程招标范围

热力专用通道内约 1.1km 预制架空保温道及保温管件等的采购、运输、保管、装卸、检测、验收等及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作。

### 三、项目基本情况

1、工程概况：威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期，管网设计压力 2.5MPa，供、回水设计温度为 120/60℃。热力系统主要采用闭式双管制。

2、供货地点：产品将交付至招标人指定的威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期施工现场合理位置，投标人负责卸车交货。

3、供货期：按招标人要求分批交货，以签订技术协议后根据工程进度要求提供预制直埋保温管及管件，接书面通知后 7 天内开始首批供货到指定施工现场卸车交货，供货具体交货时间以招标人通知为准。后续供货必须满足招标人的施工安装需求。生产最后 60 米保温管时，待招标人核实数量，再生产供货。

4、质量标准：现行国家（行业）合格标准。

5、质量保证期：自投入正常运行时起 2 个完整采暖期。

6、招标控制价：1075.510325 万元。

| 标段名称 | 规模 | 标段内容                                                                 |
|------|----|----------------------------------------------------------------------|
| 不分标段 | -  | 热力专用通道内约 1.1km 预制架空保温道及保温管件等的采购、运输、保管、装卸、检测、验收等及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作。 |

#### 四、投标人资格要求

- 1、在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构。
- 2、投标人、法定代表人、委托代理人及拟委任的项目经理不得为失信被执行人。
- 3、投标人、法定代表人及拟委任的项目经理近三年内无行贿犯罪记录。
- 4、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。

#### 五、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

#### 六、项目区域及异议投诉处理电话

监督部门：威海市环翠区住房和城乡建设局

异议处理电话：0631-5273170（招标代理机构）

投诉电话：0631-5180256

#### 七、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间：2025-8-28 18:00:00；下载截止时间：2025-9-4 18:00:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 zbt 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心（威海市环翠区塔山中路 317 号市政服务中心四楼），电话 0631-5170227]才能下载。只有下载过电子 zbt 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 zbt 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视

为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

## 八、其他

本项目采用全过程网上交易, 不接受投标人到现场参加开标活动; 投标人提前熟悉交易系统 ( 工程建设项目投标人操作手册网址 : <https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005001/20220422/c858c102-a4f6-44b2-a497-72e41a6bfd94.html>) , 通过交易系统线上参加开标活动, 不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。

## 九、投标文件的递交

开标地点: 威海市公共资源交易中心 (环翠区塔山中路317号市政政务服务中心四楼)

### 【交易十二厅】

投标截止时间、开标时间: 2025-9-18 09:00

## 十、发布公告的媒介

本次招标公告同时在威海市住房和城乡建设局 (<http://zjj.weihai.gov.cn/>)、威海市公共资源交易网 (<http://ggzyjy.weihai.cn/>)、山东省公共资源交易网 (<http://ggzyjy.shandong.gov.cn/>) 发布。

## 十一、联系方式

招标人: 威海热电集团有限公司

地址: 威海市古寨西路 158 号

邮编: 264200

联系人: 高永康

电话: 0631-6132201

电子邮件:

招标代理机构: 山东省鲁成招标有限公司

地址: 威海市昆明路 81 号金猴购物广场五楼

邮编: 264200

联系人: 康生红、谭训军

电话: 0631-5273170 5273176

电子邮件: lucheng5273170@163.com

## 第二章 投标人须知

### 投标须知前附表

| 条款号   | 条款名称          | 编列内容                                                                                                                                  |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2 | 招标人           | 名称：威海热电集团有限公司<br>地址：威海市古寨西路 158 号<br>联系人：高永康<br>电话：0631-6132201                                                                       |
| 1.1.3 | 招标代理机构        | 名称：山东省鲁成招标有限公司<br>地址：威海市昆明路 81 号金猴购物广场五楼北区<br>联系人：康生红、谭训军<br>电话：0631-5273170 5273176                                                  |
| 1.1.4 | 招标项目名称        | 威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期保温管及管件等采购项目                                                                                                   |
| 1.2.1 | 资金来源及比例       | 自筹 100%                                                                                                                               |
| 1.2.2 | 资金落实情况        | 已到位                                                                                                                                   |
| 1.3.1 | 招标范围          | 热力专用通道内约 1.1km 预制架空保温道及保温管件等的采购、运输、保管、装卸、检测、验收等及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作                                                                   |
| 1.3.2 | 供货期           | 按招标人要求分批交货，以签订技术协议后根据工程进度要求提供预制直埋保温管及管件，接书面通知后 7 天内开始首批供货到指定施工现场卸车交货，供货具体交货时间以招标人通知为准。后续供货必须满足招标人的施工安装需求。生产最后 60 米保温管时，待招标人核实数量，再生产供货 |
| 1.3.3 | 交货地点          | 产品将交付至招标人指定的威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期施工现场合理位置，投标人负责卸车交货                                                                                |
| 1.3.4 | 质量标准          | 现行国家（行业）合格标准                                                                                                                          |
| 1.4.1 | 投标人资格要求、能力、信誉 | 一、资质条件：<br>1、在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构。<br>二、信誉要求：<br>1、投标人、法定代表人、委托代理人及拟委任的项目经理不得为失信被执行人。<br>2、投标人、法定代表人及拟委任的项目经理近三年内无行贿犯罪记录。         |

|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                | 3、投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4.2  | 投标人不得存在的其他情形   | 详见 1.4.2 条款内容                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.9.1  | 投标预备会          | 不召开                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.10.1 | 分包             | 不允许                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 详见 1.11.3 条款内容                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.11.4 | 偏差             | 详见第五章技术标准及供货要求                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1    | 构成招标文件的其他资料    | 招标人发出的补充通知及答疑                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2.1  | 投标人要求澄清招标文件    | 投标截止时间 10 日前<br>形式：通过威海市建设工程交易系统本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传。                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2.2  | 招标文件澄清发出的形式    | 请潜在投标人在投标截止时间 15 日前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发出，视为潜在投标已收到，招标人不在另行通知。                                                                                                                                                                                                   |
| 2.3.1  | 招标文件修改发出的形式    | 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发出，视为潜在投标已收到，招标人不在另行通知。                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1.1  | 构成投标文件的其他资料    | 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.2.2  | 最高投标限价         | <b>控制价 1075.510325 万元。各投标单位在报价时，投标报价均不能高于招标控制价及单价控制价（详见工程量清单），否则按否决投标处理。</b>                                                                                                                                                                                                |
| 3.2.7  | 投标报价的其他要求      | 1、投标人应严格按照“投标人须知”的要求，认真填写“投标报价明细表”，不得漏报。投标单位应报出其所能承受的合理价格，并只能报出唯一一个价格。<br>2、除本文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。<br>3、投标报价以人民币为结算货币，应包括材料价款、包装费、运输费、装卸费、保管费、检验检测、保险、培训及技术服务费、实施、利润、税费、风险金、技术规格书中要求的等所有费用。<br>4、投标人报价时须按 13%税率计入总报价，否则否决其投标。中标后需按此税率开具增值税专用发票。若出现因中标单位纳税资格所 |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       | <p>开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。</p> <p>5、投标人在投标文件中必须按照“投标报价明细表”的要求对供货范围内的所有货物及其组成部分进行报价。</p> <p>6、供货商提供的货物，无论是国内生产，还是国外进口，其交货价都已包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料支付的全部关税、消费税、全部运费、保险费和其他税费。</p> <p>7、投标人免费提供的项目，应详细列出免费项目及实际价格。此项不计入总价或合计价。</p> <p>8、投标价格采用固定单价方式。</p> <p>9、严禁恶意报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将被否决投标。</p> <p>10、投标人要充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。中标人应组织好车辆的进出调配和场地安排，因中标人组织不当造成的停工、窝工和二次搬运费用，所造成的损失由中标人负责。</p> |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 天（日历天）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.4.1 | 投标保证金 | <p>要求递交投标保证金</p> <p>投标保证金的金额：人民币壹拾万元整（¥100000.00 元）。</p> <p>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）</p> <p>1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准”</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。</p> <p>为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“房建市政工程投标保证金”。</p>                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p><b>要求：</b></p> <p>1) 投标保证金必须从企业基本账户转出。</p> <p>2) 作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。</p> <p>3) 要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。</p> <p>2、如采用银行保函形式，如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期为投标有效期。投标文件中附企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及银行保函彩色扫描件。</p> <p>3、如选择保险保函形式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3) 有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。</p> <p><b>注：</b>采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前提交保函原件给招标代理单位，否则投标无效。</p> <p>采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附资料彩色扫描件 word 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截止）时间前将资料原件邮寄或送至招标代理机构。1) 采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“****项目名称投标保函”（收件人：康生红，联系方式：0631-5273170），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审；2) 采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标将被否决。招标代理公司开标现场</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                  | <p>将保函原件递交评标委员会评审。</p> <p>4、若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保证金第三方服务平台自主选择电子投标保证金参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保证金第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p>未按要求提交投标保证金，否决其投标。</p> |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.5   | 资格审查资料的特殊要求      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案     | 不允许                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.7.3 | 投标文件副本份数及其他要求    | 本项目不需提交纸质投标文件，投标人应按本章“附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统，以投标人线上提交的电子投标文件为准。                                                                                                                                                                        |
| 4.2.1 | 投标截止时间           | <b>2025年9月18日09:00</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点         | <p>威海市公共资源交易中心交易十二厅</p> <p>本项目采用全过程网上交易，投标人可不到开标现场参加电子开标会议；需在本单位按招标文件规定时间进行网上签到、解密、唱标确认等。</p>                                                                                                                                                                    |
| 5.1   | 开标时间和地点          | <p>开标时间：<b>2025年9月18日09:00</b></p> <p>开标地点：<b>威海市公共资源交易中心交易十二厅</b></p>                                                                                                                                                                                           |
| 5.2   | 开标程序             | <p>在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表</p> <p>解密时间：30分钟</p>                                                                                                                                                                                                                |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建         | <p>评标委员会构成：5人；技术标评委4人，招标人代表1人；</p> <p>评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</p> <p><b>注：评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。</b></p>                                                                                                                                      |
| 7.1   | 中标候选人公示媒介及期限     | <p>公示媒介：同公告发布媒体。</p> <p>公示期限：3日</p>                                                                                                                                                                                                                              |

|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.4  | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | <p>否，推荐中标候选人人数：3 名。</p> <p>中标公示截止，无异议后，确定排名第一的中标候选人为中标人。</p> <p>排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.6  | 履约保证金            | 不要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9    | 是否采用电子招标投标       | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10   | 需要补充的其他内容        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.1 | 其他               | <p>1. 失信被执行人禁止参与本项目的投标，注：查询网址：<a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a>（查询省份为全部）。</p> <p>2. 投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>3. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作。</p> <p>4. 如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>5. 请各投标单位按照招标文件第二章投标人须知附件六中“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020 年 2 月 14 日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”进行操作，请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。</p> <p>6. 中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在发放中标通知书之前通过登记且需提供登记通过证明（可通过网页截图）。</p> <p>7. 信用报告查询方式</p> |

(1) 信用中国查询方式：登陆“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站→在首页右上方“信用信息”查询框内输入查询企业名称/统一社会信用代码等信息查询→点击要查询的企业→“下载信用信息报告”。

(2) 信用中国（山东）查询方式：登陆“信用中国（山东）”（credit.shandong.gov.cn）网站→在左侧快捷服务“信用中国（山东）信息查询”查询框内输入查询企业名称/统一社会信用代码等信息查询→点击要查询的企业→“下载信用信息报告”。

(3) 信用中国山东信用报告查询无信息的示例截图，如下：



#### 8. 扫黑除恶电话及招标投标投诉电话如下

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 市直<br/>受理机构：威海市住房和城乡建设局<br/>电话：0631-5232593<br/>传真：0631-5231183<br/>电子邮箱：whjzscjgk@163.com<br/>通讯地址：威海市光明路149号，建筑市场监管科</p>                               | <p>2. 环翠区<br/>受理机构：环翠区住房和城乡建设局<br/>电话：0631-5180256<br/>传真：0631-5227025<br/>电子邮箱：hcqzjjzbb@wh.shandong.cn<br/>通讯地址：威海市远遥墩路99号环翠区住建局5楼东，环翠区建筑工程招标投标办公室</p> |
| <p>3. 文登区<br/>受理机构：文登区住房和城乡建设局<br/>电话：0631-8456617<br/>传真：0631-8456524<br/>电子邮箱：wdsjsgck@sina.com<br/>通讯地址：威海市文登区文山东路188号建设大厦8楼，威海市文登区建设工程招标投标服务中心</p>         | <p>4. 荣成市<br/>受理机构：荣成市住房和城乡建设局<br/>电话：0631-7561053<br/>传真：0631-7561179<br/>电子邮箱：rcjg7561053@163.com<br/>通讯地址：威海市荣成市伟德大道12号，荣成市建筑工程事务服务中心</p>             |
| <p>5. 乳山市<br/>受理机构：乳山市住房和城乡建设局<br/>电话：0631-6665902<br/>传真：0631-6655260<br/>电子邮箱：rsszjjzbb@wh.shandong.cn<br/>通讯地址：乳山市胜利街38号建设大厦7楼，乳山市建设工程招标投标管理办公室</p>         | <p>6. 高区<br/>受理机构：威海火炬高技术产业开发区建设局<br/>电话：0631-5625432<br/>传真：0631-5620550<br/>电子邮箱：gcglbgs@sina.com<br/>通讯地址：威海市文化西路288号，威海火炬高技术产业开发区建设局工程管理办公室</p>      |
| <p>7. 经区<br/>受理机构：威海经济技术开发区建设局<br/>电话：0631-5987017<br/>传真：0631-5980057<br/>电子邮箱：jqjsjgck@wh.shandong.cn<br/>通讯地址：威海市青岛中路107-1号经区建设局，工程科</p>                    | <p>8. 临港区<br/>受理机构：威海临港经济技术开发区建设局<br/>电话：0631-5581993<br/>传真：0631-5581810<br/>电子邮箱：whlgajgc@163.com<br/>通讯地址：威海临港经济技术开发区江苏东路1号，威海临港经济技术开发区建筑工程管理处</p>    |
| <p>9. 综合保税区<br/>受理机构：威海综合保税区规划建设局<br/>电话：0631-8641855<br/>传真：0631-8645877<br/>电子邮箱：bsqjiansheju@wh.shandong.cn<br/>通讯地址：威海市文登区大水泊镇威海综合保税区广贤路1号新兴科技大厦A座316室</p> | <p>10. 南海新区<br/>受理机构：威海南海新区规划建设与交通局<br/>电话：0631-8966763<br/>电子邮箱：nhxqgjtt@wh.shandong.cn<br/>通讯地址：威海市南海新区畅海路190号，招标投标管理科</p>                             |

## **1.总则**

### **1.1 招标项目概况**

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

### **1.2 招标项目的资金来源和落实情况**

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### **1.3 招标范围、交货期、交货地点和质量标准**

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表。

### **1.4 投标人资格要求**

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格要求、能力和信誉。

(1) 资格要求：见投标人须知前附表；

(2) 其他要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- (4) 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；
- (5) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
- (6) 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- (7) 为本招标项目的代建人；
- (8) 为本招标项目的招标代理机构；
- (9) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- (10) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (11) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (12) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (13) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (14) 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (15) 投标人、法定代表人、委托代理人及拟委任的项目经理为失信被执行人；
- (16) 投标人、法定代表人及拟委任的项目经理近三年内有行贿犯罪记录；
- (17) 投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录；
- (18) 投标人制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标人制作的电子标书里的 cpuid、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码均相同，不同投标人人的投标文件由同一台电脑编制的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

## 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理, 招标代理费由中标人支付。

以中标人的中标金额为基数，参照原国家发展计划委员会【2002】1980 号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857 号文件《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费收取有关问题的通知》规定标准的 60%收取，由中标人在收到中标通知书的同时向招标公司全额交纳。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 投标预备会

1.9.1 本工程不召开投标预备会。

## 1.10 分包

1.10.1 本项目不允许分包。

## 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准。

1.11.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

# 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1) 招标公告；

- (2) 投标人须知;
- (3) 评标办法;
- (4) 合同条款及格式;
- (5) 技术标准及供货要求;
- (6) 投标文件格式;
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人,要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的,并且澄清内容可能影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非招标人认为确有必要答复,否则,招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件,并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的,并且修改内容可能影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。

## 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。

# 3.投标文件

## 3.1 投标文件的组成

3.1.1 第六章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其它相关内容由系统自动生成。

3.1.2 ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。未按照要求上传的，否决其投标。

3.1.3 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

## 3.2 投标报价

3.2.1 工程量清单报价时，需按招标文件第七章工程量清单给定的表格附表制作完成后转换为 PDF 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3.2.2 投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则按否决投标处理，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.3 在工程安装施工及保修过程中，若给住户及行人造成损失则由中标单位负责赔偿，赔偿金的确定由受损方、建设单位、监理单位共同认定。

3.2.4 投标单位提报的综合单价不得低于成本价，对于低于成本价的报价，投标单位需作出合理说明，否则否决其投标。

3.2.5 各投标人严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复，否则经评标委员会评定为不合理报价的投标单位按否决投标处理。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。

## 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供相关资料，以证明其满足本章规定的资质、信誉等要求。投标文件中扫描件均为相关资料的扫描件。

3.5.1 投标人营业执照。

3.5.2 法定代表人身份证明或授权委托书。

3.5.3 投标保证金的相关证明材料。

3.5.4 投标人及其法定代表人、委托代理人、项目经理失信被执行人情况网页截图。

3.5.5 投标近一年无严重失信记录，需附通过信用中国（查询网址：<https://www.creditchina.gov.cn>）或信用中国（山东）（<https://credit.shandong.gov.cn>）查询的信用报告。

3.5.6 投标人信用承诺书。

3.5.7 投标人廉洁自律承诺书

### 3.6 备选投标方案

本工程不接受备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、技术标准及供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 文件要求见投标人须知前附表。

## 4.投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

本项目为电子标。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、上传。

## 5.开标

### 5.1 开标时间和地点

详见投标人须知前附表。

### 5.2 开标程序

#### 5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

#### 5.2.2 开标现场：

- (1) 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
- (2) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (4) 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；
- (5) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- (6) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
- (7) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- (8) 评标委员会对投标人进行初步审查；
- (9) 评标委员会对投标人进行资格审查；
- (10) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- (11) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）为失信被执行人；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投

标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## **7.合同授予**

### **7.1 中标候选人公示**

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 个工作日。

### **7.2 评标结果异议**

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### **7.3 中标候选人履约能力审查**

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### **7.4 定标**

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### **7.5 中标通知**

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### **7.6 履约保证金**

本工程不提供履约担保。

## **7.7 签订合同**

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## **8.纪律和监督**

### **8.1 对招标人的纪律要求**

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **8.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **8.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投

标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不算在第 8.5.1 项规定的期限内。

## 9.是否采用电子招标投标

是。

## 10.需要补充的其他内容

10.1 其他：见投标人须知前附表。

## 附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

\_\_\_\_\_（投标人名称）：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
- .....

招标人或招标代理机构：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

\_\_\_\_\_（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：\_\_\_\_\_）已收悉，现澄清如下：

- 1.
- 2.
- .....

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

附件四：中标通知书

中标通知书

\_\_\_\_\_：  
\_\_\_\_\_, 位于\_\_\_\_\_, \_\_\_\_年\_\_月\_\_日在\_\_\_\_\_公共资  
源交易中心进行\_\_\_\_\_招标后，经评标委员会评定，确定贵单位中标，中标  
价\_\_\_\_\_, 工期为\_\_\_天（日历天），质量达到\_\_\_\_\_标准。项目经理（项  
目负责人）为\_\_\_\_\_, 项目管理机构关键岗位人员分别为\_\_\_\_\_。希  
望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。  
请在接到本通知书 30 日内，与\_\_\_\_\_签订施工合同。

建设单位（盖章）

代理机构（盖章）

日期： 年 月 日

## 附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

### 一、电子投标文件制作须知

1. 1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项必须上传加盖电子签章的 pdf 文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传加盖电子签章的 pdf 文档。

注意：工程量清单报价时，需按招标文件第七章工程量清单给定的表格附表制作完成后转换为 PDF 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中

4. 投标文件编制工具根据“投标报价”栏目，自动生成投标函，投标人可根据实际情况修改其内容，确认无误后，在投标函业务中加盖法定代表人或其授权的代理人电子签章。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。

（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

注：关于电子投标文件签章的说明

(1) 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

(2) ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

## 二、投标人网上电子开标须知

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以正常使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

### 3. 电脑软硬件配置要求：

(1) 操作系统：win7 及以上；

(2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

(3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) 在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) 在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次

解密投标文件。

(3) 确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

### 第三章 评标办法（综合评估法）

#### 评标办法前附表

| 条款号   |        | 条款内容               | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1 |        | 分值构成<br>(总分 100 分) | 技术标: <u>40</u> 分<br>资信标: <u>15</u> 分<br>商务标: <u>45</u> 分                                                                                                                                                                                                |
| 2.1.2 |        | 投标总报价评标基准价计算方法     | <p>评标基准价计算方法:</p> <p>当有效投标单位家数&gt;8 家</p> <p>评标基准价= (所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值及次高值-有效报价的最低值及次低值) 的算术平均值*95%;</p> <p>当 6 家≤有效投标单位≤8 家</p> <p>评标基准价= (所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值) 的算术平均值*95%;</p> <p>当有效投标单位数≤5 家</p> <p>评标基准价= 所有投标人的有效报价的算术平均值*95%。</p> |
| 2.1.3 |        | 投标报价的偏差率计算公式       | 偏差率=100%×(投标人报价-评标基准价)/评标基准价                                                                                                                                                                                                                            |
| 3     | 评标程序   | 详见本章评标详细程序         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4     | 否决投标条件 | 详见本章否决投标条件         |                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先；如果技术标得分也相等，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

## 2. 评审标准

详见附录一

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

评标委员会依据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按评标办法附录规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.2.4 技术标（明标）评委评分计算方法为：评委对每一个有效投标文件评分，去掉一个最高分，去掉一个最低分后的平均得分为最终得分。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补

正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。公示期结束后无任何异议确定排名第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新组织招标。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 4. 否决投标条件

4.1. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

4.2. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

4.3. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

4.4. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

4.5. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

4.6. 投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的；

4.7. 投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

4.8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

## 第四章 合同条款及格式

### 买卖合同

甲方：

合同编号：

乙方：

一、供货范围、价格、计划名称、供货时间

| 名称               | 规格 | 单位 | 数量 | 含税<br>单价 | 总金额 | 备注<br>(品牌) |
|------------------|----|----|----|----------|-----|------------|
|                  |    |    |    |          |     |            |
| 合计人民币金额（大写）：     |    |    |    | 小写：      | 元   |            |
| 供货时间：合同签订后 天内到货。 |    |    |    |          |     |            |

调价机制：钢材市场价格涨幅不超过 5%，不予调整价格；涨幅超过 5%且≤10%按合同基准日（投标截止日前 28 天）第三方官网价格对超出部分进行相应调整；如涨幅超过 10%由双方共同承担，协商确定调价比例。若中标方未向招标方提出调价需求，则视为放弃调价权利，不予价格调整。

二、技术标准：按照国家、行业标准执行，甲方有技术要求的按甲方要求。

三、交货地点及联系人：应甲方要求，联系人： 电话：

四、运输方式及费用负担：乙方须按照安全合理的运输方式、包装标准以及甲方相关要求提供货物运输服务，并要安全、及时、将货物运至甲方指定的目的地，全部货物验收合格、双方签字确认即为乙方完成交付。交付前全部费用、风险（包含卸车费）均由乙方承担，运输和卸车安全由乙方负责，甲方不承担任何责任，在运输过程中发生的货物盗窃、丢失、泄漏、受潮过水、变质失效、损坏、交货不清、人员伤亡、车辆损坏、交通事故、环境污染等，乙方承担全部责任及损失。

五、质保期：货物（设备）质保期从验收合格、双方签字确认后次日开始计算，质保期年，期间因设备质量等问题发生故障由乙方负责免费处理，质保期重新自问题处理完毕、验收合格起开始计算。乙方应在接到甲方关于维保需求的通知后【2】小时内响应，并在【48】小时内到达现场进行维保工作。维保完成后，乙方应向甲方提交维保报告，经甲方确认后作为维保义务履行的依据。质保期内，乙方怠于履行维保义务或同一问题经两次维修仍未解决的，甲方有权自行聘请第三方进行维修养护，由此给甲方造成的额外费用，由乙方无条件承担。

六、结算方式：

1、货到验收合格后付 40%，安装调试合格后付 50%，余 10%质保金，质保期满无质量问题付清。因乙方发票提供不及时造成的付款延迟等一切损失由乙方自行承担。

2、付款方式：银行电汇或承兑汇票。

七、违约责任：

1、因货物（设备）质量或专利等引起的一切纠纷由乙方负责解决，并赔偿由此给甲方造成的所有损失，包括但不限于直接经济损失、维权所需的诉讼费、保全费、保险费、公证费、担保费、律师费、差旅费等所有费用；

2、乙方逾期交付货物（设备）、交付货物（设备）质量或数量不符合约定、或未按约定履行质保义务的，应赔偿由此给甲方造成的所有损失，包括但不限于直接经济损失、预期可得利益、维权所需的诉讼费、保全费、担保费、律师费、保险费、公证费、差旅费等所有费用；

3、乙方违反合同约定，还应按合同总金额的 10%向甲方支付违约金。未尽之处，依据《中华人民共和国民法典》执行。

八、解决合同纠纷办法：双方协商解决，协商不成依法向甲方所在地人民法院起诉。

九、反商业贿赂协议：

1、本协议所指商业贿赂是指乙方为获取与甲方人的合作的利益，乙方或其他单位工作人员给予甲方员工的一切精神及物质上之间或间接的馈赠，如回扣、娱乐、旅游等。

2、甲方任何员工、部门不得以甲方或非甲方名义向乙方索取或收受金钱、物质及任何形式的馈赠。

3、乙方或乙方工作人员不得以乙方或个人名义向甲方任何员工私下直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供不正当利益。否则均视为侵害甲方利益的行为，礼金包括但不限于现金、支票、信用卡等；物品及馈赠品包括但不限于礼品、样品或其他商品，娱乐票券、会员卡等，货币或货物形式的回扣，乙方付款的旅游、宴请及个人服务等。

4、若甲方员工要求乙方给予其他形式的不正当利益，乙方必须及时投诉、并提供相关证据给甲方，经甲方查实后作出处理，并为乙方保密，对于乙方的协助，甲方将给予乙方相应的奖励并将根据情况给予乙方更多的商业机会。

十：其它约定：产品到货按甲方要求附带相关产品合格证、材质单、出厂检验报告等证件。

1、甲方有权根据乙方的履行情况，单方解除本合同。

2、合同中记载的双方各自联系方式为双方约定的联系方式，双方来往函件均发往该联系方式，并适用于本合同下的相关诉讼、仲裁及行政处理文件和材料的送达。

十一：本合同自签签章之日起生效，本合同一式五份，乙方一份，甲方四份，具有同等法律效力。

|                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 甲方（盖章）：<br>法定代表人：<br>委托代理人：<br>开户行：<br>帐号：<br>纳税人识别号：<br>地址：<br>电话：<br>签订时间： 年 月 日 | 乙方（盖章）：<br>法定代表人：<br>委托代理人：<br>开户行：<br>帐号：<br>纳税人识别号：<br>地址：<br>电话：<br>签订时间： 年 月 日 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

## 第二卷

# 第五章 技术标准及供货要求

## 威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期

### 预制架空保温管及保温管件技术规范书

#### 1 总述

##### 1.1 工程概述

威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期，管网设计压力 2.5MPa，供、回水设计温度为 120/60℃。热力系统主要采用闭式双管制。

本招标范围为热力专用通道内约 1.1km 预制架空保温道及保温管件。

本招标技术要求是对 T/CDHA1-2019 的补充，凡未列入的内容应按 T/CDHA1-2019 标准的规定执行。

##### 1.2 供货范围

本次供货范围：包括供货清单(详见供货材料清单)所列的钢管、保温材料、镀锌铁皮紧密结合的三位一体的预制架空保温管及保温管件和钢管及钢管件；保温管及管件等所有管道连接部位的现场发泡保温、补口或补伤（含接口处的镀锌铁皮、发泡料等）。

投标方应提供供货清单所列符合本技术规范要求的预制架空保温管及相应规格的预制保温管件，保温补口或补伤材料和施工并附有所有技术文件，有关图纸或本规范 1.3 要求的其它技术资料。

##### 1.3 规范和标准

预制架空保温管及管件等产品的材料、设计、生产、试验、检验、标志、运输和贮存等应满足下列现行标准有关要求：

《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T 9711-2017

《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015

《架空和综合管廊预制热水保温管及管件》T/CDHA1-2019

《输送流体用无缝钢管》GB 8163—2018

《硬泡沫塑料硬质材料开口的和封闭的气室容积百分数的测定》ISO 4590-2002

《塑料非泡沫塑料的密度测定方法》ISO 1183—2012

《泡沫塑料吸水率的测定》GB/T 8810—2005

《塑料 非泡沫塑料密度的测定》GB/T 1033—2010

《涂装前钢材表面处理规范》SY/T 0407—2012

《粘合剂软质与硬质粘合试样组件的剥离试验》ISO 8510—2006

《钢管焊接用管端和配件的预处理》ISO 6761—1981

《压力用途的无缝钢管交货技术条件》ISO 9329—1997

《耐压焊接钢管交货技术条件》ISO 9330—1997

《钢制对焊管件 技术规范》GB/T 13401—2017

《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T 12459—2017

其它国际公认的与上述标准相当或更为严格的标准也可以接受。

供货商在标书中应阐明预制架空保温管及保温管件的生产制造的每一步骤中是怎样严格遵守这些标准并达到质量要求的。

#### 1.4 提交的资料

A 关于预制架空保温管的技术规范和标准。

B 所有技术文件，包括图纸、样本等，应使用国际单位制。投标文件中的符号和缩写应符合有关标准。

C 技术文件要求的所有技术文件的费用，包括图纸、数据资料、测试报告、性能曲线、培训费用、现场接口发泡保温资料等应包括在投标价格清单中，保温管报价中应扣除接口部分的报价。

D 预制架空保温管原材料（聚氨酯发泡料、聚乙烯）的材料标准。原材料制造厂家的授权书（专为本工程所提供保温管厂原材料的授权书）。

E 预制架空保温管的型式、结构和型号及详细技术资料（包括保温管道结构图、保温管的检验测试报告、产品合格证等）。

F 预制架空保温管维护和贮存所需资料。

#### 1.5 工作条件和性能要求

提供的预制架空保温管及管件产品必须满足以下工作条件和性能要求：

##### 1.5.1 工作条件

###### A. 介质条件

水质：总硬度  $\leq 0.6\text{mmol/L}$

PH：7~12

溶解氧： $\leq 0.1\text{mg/L}$

悬浮物： $\leq 5\text{mg/L}$

热水设计压力：2.5MPa

热水设计温度：供水 120℃；回水 60℃；

###### B. 环境条件

室外存放条件

温度： $-30^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$

相对湿度：30%~90%

##### 1.5.2 性能要求

A 预制架空保温管道及保温管件应为工作钢管(管件)、保温层和镀锌铁皮紧密结合的

三位一体整体式结构，保温结构的性能应能够承受供热钢管由于供热介质温差产生的剪切力，保证预制架空保温管道的完整性且不被破坏。

B 钢管外壁要求抛丸除锈。

C 保温性能好，热损失小。长期运行要节约大量能源，显著降低成本。

D 在低温条件下具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。

F 在介质温度 120℃ 长期使用寿命要达到 30 年以上。

G 预制保温管（管件）性能要求及主要技术指标：

**保温管管端钢管裸露段长度为 200mm±10mm**

保温管外径增大率≤2%

保温管轴线偏心距≤5mm

温降≤0.1℃/公里

**保温管件管端钢管裸露段长度为 200mm±10mm**

保温管道及管件最小轴向剪切强度：0.12MPa，最小切向剪切强度：0.2MPa。

H 无损检验

钢管的所有焊缝需进行 100%X 射线检测。焊缝应不低于 GB/T3323-2005 中 III 级焊缝标准，钢管焊缝内外焊道熔透深度不得小于 1.5mm，内外焊道中心偏差不应大于 3.0mm。焊缝附近 100mm 范围内，钢管圆弧的径向偏差不得大于 1.6mm。X 射线检测方法应符合 GB/T3091-2015 中的规定。

## 1.6 投标方的服务

投标方应派有经验的、数量充足的技术代表和施工人员到现场工作，对预制架空保温管、弯头、放气管挖眼三通、管道支座接口处进行现场保温、测试、检查及安装验收。

1.6.1 按标书要求提供供货范围内招标方确认完整的材料及必要的备品、备件及专用工具，不管采购清单是否给出，因工艺要求，只要工程实际需要均应供货，如果投标方发现招标方招标文件存在缺陷妨碍其功能的实现，有义务对文件提出修正意见，由招标方确定是否采用。

1.6.2 投标方对管道的制作供货、测试、包装和运输及卸货负责；并负责管道的现场接头及发泡保温。

1.6.3 对达不到保证值的不合格管道及管件由投标方无条件进行更换，而且投标方负责由此产生的一切的后果。

1.6.4 提供上述管材、生产工艺过程的主要生产及质量控制设备清单，并提供优于其他生产厂的设备及工艺的先进性能说明。

1.6.5 投标方须提供投标产品的技术资料及相关技术服务介绍。

## 1.7 交货要求

### 1.7.1 交货地点

产品将交付至招标人指定的威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期施工现场合理位置，投标人负责卸车交货。

### 1.7.2 交货时间

按招标方要求分批交货，以签订技术协议后根据工程进度要求提供预制架空保温管及管件，接书面通知后 7 天内开始首批供货到指定施工现场卸车交货，供货具体交货时间以招标方通知为准。后续供货必须满足招标方的施工安装需求。生产最后 60 米保温管时，待建设单位核实数量，再生产供货。

### 1.7.3 交货提交的资料

| 序号 | 设备资料名称                                                   | 数量                    | 备注               |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1  | 供货清单                                                     | 1 份                   | 原件               |
| 2  | 合格证                                                      | 1 套                   | 原件               |
| 3  | 质保书                                                      | 1 套                   | 每批设备 1 份，原件      |
| 4  | 质量证明书                                                    | 1 套                   | 每批设备 1 份，原件      |
| 5  | 外购件清单及相应的图纸、合格证、说明书、出厂检验报告                               | 至少 10 套，以技术协议规定的数量为准。 | 合格证、出厂检验报告各 1 份  |
| 6  | 所有进口材料原产地证明、报关单、质量证明、商检报告、使用手册（或说明书）等                    | 1 套                   | 每批设备 1 套（原件或复印件） |
| 7  | 压力容器必须提供压力容器质量证明书，包括强度计算书、制造质量监检报告、质量监察检验证书、现场补口气密性试验报告等 | 1 套                   |                  |
| 8  | 以上所列设备随机技术资料提供相应电子版（光盘），内容必须与随机技术资料相符                    | 3 套                   | 光盘格式为不可擦写光盘      |

### 1.8 质量标准

所供产品的制造、试验、检查等应按 1.3 所列的标准和有关要求执行。

## 2 预制架空保温管主要技术指标

### 2.1 设备结构

#### 2.1.1 架空式预制保温管

预制镀锌架空保温管应采用钢管作为芯管，聚氨酯泡沫材料保温（PUR）和热浸镀锌钢板外护管制作。管道整体应牢固粘合在一起，形成一个坚固整体。工作钢管（芯管）外壁应

作抛丸除锈处理，除锈等级 Sa2.5。

预制架空保温管及管件采用预制镀锌外护壳聚氨酯保温管及管件，生产标准为《架空和综合管廊预制热水保温管及管件》T/CDHA 1-2019。

## 2.2 工作钢管性能及技术标准

### 2.2.1 管材的材质及表面质量

DN50~DN250 的钢管采用无缝钢管，材质为 20#钢，符合 GB8163-2018 标准的规定。DN300~DN900 的钢管采用螺旋焊接缝钢管，材质为 Q235B，符合 GB/T3091-2015 标准的规定；DN1000~DN1400 的钢管采用螺旋焊接缝钢管，材质为 Q355B，符合 GB/T3091-2015 标准的规定。

螺旋焊钢管要求使用卷板制造焊接钢管，不允许使用带钢制造焊接钢管。管材应按定尺和重量交货。

A、钢管的长度每根管定尺长度为 12m，允许偏差为 0~+20mm。要求投标方投标时明确其投标报价的各种规格管材的定尺长度、重量。

#### B、管端形状

钢管的两端面应与钢管轴线垂直，其切斜应不大于 1.6mm，管端应无毛刺。

#### C、表面质量

根据管材相应的制造方法，钢管内外表面应光滑，不允许有折叠、裂缝、分层、搭焊等缺陷存在。钢管表面允许有不超壁厚负偏差的划道、刮伤、焊缝错位、烧伤的结疤等缺陷存在，但是钢管最薄处壁厚（以钢管划痕等的凹陷处计算）不得小于本技术规范书要求的壁厚，允许焊缝壁厚增厚存在。

#### D、外径、壁厚及重量

外径、壁厚的规格尺寸，按材料清单确定的规格执行。

**管材壁厚：**供货商所提供的管道实际壁厚不得小于本规范书确定的壁厚。

#### E. 弯曲度

管材的弯曲度不得大于全长的 0.15%。

### 2.2.2 管口要求

坡口角度：30~35 度

钝边尺寸：1.59±0.79mm

椭圆度：D>508mm，±1%D， D 为外径

### 2.2.3 技术及检验标准

钢管的技术及检验标准除满足 1.3 中规定的标准要求，还应满足以下要求。

### 2.2.4 工厂测试

钢管供货商应对所生产的管材进行测试，并将测试结果如实记录，并说明各项测试所符合的测试标准。（钢管及管件到货后，保温厂须根据 GB/T2102《钢管的验收、包装、标志和质量证明书》中的规定对到货的管材进行复验，并对钢管的重要性能指标进行检测，质

量达不到技术要求时，保温厂须立即与招标方进行联系，对保温厂和招标方造成的一切损失，由钢管厂负责。)

钢管工厂测试检查项目包括：化学成分(GB222,GB223)、拉伸(GB228)、压扁试验(GB246)、水压试验(GBZ41)、涡流探伤(GB7735)、尺寸、表面质量等。

A. 管材化学成分的允许偏差应符合 GB222 规定

B. 采用的钢管出厂前全部做静水压试验，试验压力 3.2~6.4MPa。

C. 采用的螺旋钢管经过 100%X 射线或 100%超声波加管端 X 射线检验，供货时须提供以上检验的合格证明。

D. 采用的钢管保温前必须经过抛丸除锈处理，要求工作钢管表面除锈前锈蚀等级不应低于 GB/T 8923-2011 中 B 级的规定；发泡前工作钢管表面应进行去除铁锈、轧钢鳞片、油脂、灰土、漆、水分或其他污染物等预处理，工作钢管外表面除锈等级应符合 GB/T 8923-2011 中的 Sa2.5 的规定。

### 2.2.5 现场测试

根据有关标准规定(GB2102)对到货的管材复验和判定，以确保运行的要求。

提供钢管制造厂家的单位名称，提供产品制造证和产品出厂批次的合格证，提供钢管检测记录。

### 2.2.6 厂家选择

1. 钢板制造厂家产品技术性能等同于或优于以下生产厂家：

A、鞍山钢铁集团公司

B、本溪钢铁集团公司

C、包头钢铁（集团）公司

D、上海宝钢集团公司

E、武汉钢铁（集团）公司

F、首钢集团

G、日照钢铁控股集团有限公司

H、河北钢铁集团燕山钢铁有限公司

2. 螺旋双面埋弧焊接钢管应采用国内知名厂家。

A、中国石油宝鸡石油钢管有限责任公司

B、辽阳石油钢管制造有限公司

C、中原管道制造有限公司

D、辽宁大型钢管有限公司

E、沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司

F、天津华油钢管有限公司

G、山东胜利钢管有限公司

H、烟台恒邦钢管制造有限公司

I、辽宁铭阳管业股份有限公司

J、辽宁奥通钢管有限公司

开标时需提供厂家针对于本项目的授权书，开标时需提供授权影印件，未提供授权影印件视为不响应招标文件，投标文件作为废标处理。如有发现伪造，将没收投标保证金、三年内不得参与本集团公司项目的投标。

## 2.3 保温层

### 2.3.1 预制架空保温管保温层

预制镀锌架空保温管及管件保温材料技术基本要求如下：

闭孔率：  $\geq 90\%$                       泡孔平均尺寸：  $\leq 0.5\text{mm}$

任意位置密度：  $\geq 60\text{kg/m}^3$               吸水率：  $(100^\circ\text{C}, 90\text{min}) \leq 8\%$

吸水率：  $(100^\circ\text{C}, 90\text{min}) \leq 10\%$

导热系数：  $(50^\circ\text{C}) \leq 0.033\text{W/m}\cdot\text{K}$

抗压强度：径向压缩强度或径向相对形变为 10%时的压缩应力不应小于 0.3MPa；

峰值耐温（供水管）：  $120^\circ\text{C}$               峰值耐温（回水管）：  $120^\circ\text{C}$

预期寿命和长期耐温性、蠕变性能符合 GB/T 29047 的规定。

燃烧性能等级应符合 GB8624 的规定，氧化指数大于或等于 30%。

保温层任意位置的聚氨酯泡沫塑料密度应符合下列规定：当工作钢管公称尺寸小于或等于 DN500 时，密度不应小于  $55\text{ kg/m}^3$ ；当工作钢管公称尺寸大于 DN500 时，密度不应小于  $60\text{kg/m}^3$ 。

投标文件中提供国家权威检测机构出具的：保温层在  $120^\circ\text{C}$  下，30 年的预期寿命报告，预制镀锌架空保温管的性能检验报告，同时应在投标书中提供保温效果的热损失计算依据和数据。须具备第三方权威检测机构保温材料阻燃等级测试报告。

供货时随每批货，必须提供由国家权威检测机构出具的以上各种指标的检测结果和报告。

2.3.3 投标时在投标文件中提供供货范围内的保温管及管件所采用的聚氨酯保温材料的物理化学性能的检验报告。

供货商的生产许可证、试验报告、产品合格证。

投标单位在投标文件中需提供厂家授权书，投标单位需 2022 年以来近三年的购货合同和发票用以验证。

\*使用硬质聚氨酯喷涂生产保温管时，需使用以下厂家的专用喷涂组合料。发泡剂以水性发泡体系优先，不得使用含有氟氯烃的发泡剂混合料。

制作保温原材料要求：聚氨酯泡沫材料（PUR）的原料选取等同于或优于以下品牌：科思创聚合物（中国）有限公司、巴斯夫聚氨酯特种产品（中国）有限公司、上海亨斯迈聚

氨酯有限公司、万华化学集团股份有限公司。

开标时需同时提供所报品牌两家针对于本项目的授权书,开标时需同时提供授权书扫描件,未提供授权书扫描件视为不响应招标文件,投标文件作为废标处理。如有发现伪造,将没收投标保证金、三年内不得参与本集团公司项目的投标。

开标时招标方将与以上厂家直接发函确认授权书真伪。开标时需同时提供所报品牌两家近两年的采购发票复印件及近两年的预制保温管的生产规格及产量,若未提供视为不响应招标文件,投标文件作为废标处理。

## 2.4 保温管整体性能

预制架空保温管产品必须符合 T/CDHA 1-2019 标准的要求。

### (1) 预期寿命与长期耐温性

保温管在 120℃连续运行温度下的预期寿命应大于等于 30 年;在 115℃连续温度下的预期寿命应至少为 50 年,在低于 115℃连续运行温度下的预期寿命应大于 50 年。实际连续工作条件与预期寿命应按 T/CDHA 1-2019 的规定执行,在不同温度下,聚氨酯泡沫塑料的最短预期寿命的计算应按 T/CDHA 1-2019 的规定执行。

### (2) 其它要求

预制架空保温管的表面平整度、管端垂直度、挤压变形及划痕、轴向偏心距、外护层环向收缩率、抗冲击性、蠕变性能等参数必须符合 T/CDHA 1-2019 标准的要求。

## 2.5 镀锌外护管

(1) 标准:所选用镀锌钢板至少需满足国标《GB/T 2518-2008 连续热镀锌钢板及钢带》标准相关指标要求;

(2) 锌花:零锌花 (Zero Spangle);

(3) 锌层重量 $\geq 180\text{g/m}^2$ ;

(4) 机械性能:  $240\text{MPa} \leq \text{屈服强度} \leq 400\text{MPa}$ ; 断后伸长率 $\geq 25\%$ ;

(5) 后处理:镀锌板需经光整、钝化处理;

(6) 表面状态:需达到 FB 级以上标准要求,无白锈、无漏镀、无严重划伤、和板形问题等表面损伤类、影响耐蚀性和加工性的缺陷,同时色差和斑迹等应目视不易发觉;

(7) 镀锌板厚度:

外护管外径在 50~450mm 时,选择 0.8mm;

外护管外径在 500~700mm 时选择 1.0mm;

外护管外径在 800~1400mm 时,选择 1.2mm;

(8) 镀锌卷管加工:采用咬口方式,需保证卷筒咬口处密封性,并防止表面锌层在加工中产生损坏。

## 2.6 管道端封

钢管两端保温及外护管切除完毕后,需要对外护管端口及钢管裸露部分做好防护处理,

防止返锈。保温管出厂时，钢管端口均需有端封装置，防止在施工过程中进水以及有泥沙和大块杂物进入管道，影响管道冲洗和运行。

### 3 预制架空保温管件

#### 3.1 技术标准

预制保温管件执行 1.3 所列的标准和有关要求。

管件两端的直管长度应满足焊接的要求，且不应小于 400mm；

预制保温管件工作钢管的两端应预留出 200mm±10mm 无保温层的焊接预留段。

钢制管件的焊接必须经过 100%X 射线检验，供货时须提供检验的合格证明。

#### 3.2 工作条件

按照 1.5 中所列的工作条件和性能要求。

#### 3.3 与管件连接的钢管

除满足 1.3 和 2.2 外，还应同时满足以下技术要求。

##### 钢管及钢制管件

钢制管件包括弯头（弯管）等。

DN250~DN50 管件的材质为 20#钢，与管件连接的钢管材质为 20#钢；

DN500~DN300 管件的材质为 20#钢，与管件连接的钢管材质为 Q235B；

DN900~DN600 管件的材质为 Q235B，与管件连接的钢管材质为 Q235B；

DN1400~DN1000 管件的材质为 Q355B，与管件连接的钢管材质为 Q355B；

采用材质符合 GB700 标准，或不低于该标准的国家现行有关标准。

钢制管件的制作满足规范：《钢制对焊管件类型与参数》 GB/T 12459-2017、《钢制对焊管件技术规范》GB/T 13401-2017 的要求。

#### 3.4 预制保温管件

a：保温管件的制造应符合 EN488：94 标准，其中钢制部分应符合 GB/T12459、GB/T13401 标准或不低于以上标准。

b：管件钢焊的焊接质量评定按 GB3323《钢焊缝射线照片底片等级分类法》标准中Ⅲ级以上，NB/T47013《锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤》中Ⅱ级，为合格。

c：钢管件的水压试验为 1.5 倍设计压力，10 分钟无渗漏。对无条件做水压试验的钢管件将用 100%射线探伤代替。

#### 3.5 钢管件质量要求

除满足 1.3 外，还应同时满足以下技术要求。

（1）管件由供货商按设计院所提受力及补强条件生产，供投标方设计选用。

（2）管件钢焊缝 100%X 射线探伤，焊缝级别符合 GB3323 标准Ⅲ级片要求，对不能 X 光探伤部位采用 100%超声波检验Ⅱ级要求。

（3）钢管件焊接采用单面焊双面成型，内外焊缝应平整，不允许出现焊瘤、焊渣等。

(4) 管件生产厂家产品技术性能等同于或优于以下生产厂家：

河北宏润核装备科技股份有限公司

河北恒泰管道装备制造有限公司

河北洲际重工有限公司

河北天隆管道设备有限公司

河北圣天管件集团有限公司

河北鹏鑫管道装备集团有限公司

河北沧海核装备科技股份有限公司

河北龙泰迪管件有限公司

河北恒通管件有限公司

开标时需同时提供厂家针对于本项目的授权书，开标时招标方将与以上厂家直接发函确认授权书真伪。开标时需提供授权扫描件，未提供授权扫描件视为不响应招标文件，投标文件作为废标处理。


#### 4 预制架空保温管、管件及支座接口

##### 4.1 预制保温管、管件接口方式

该接口处的保温补口由保温管厂的技术人员现场施工完成，并达到 1.3 中所列的标准、规范要求，接口处的现场保温补口应按不同的管径分别报价。

补口方式：管道镀锌铁皮+咬边连接+镀锌铁皮+拉紧装置的方式。

详见下图：

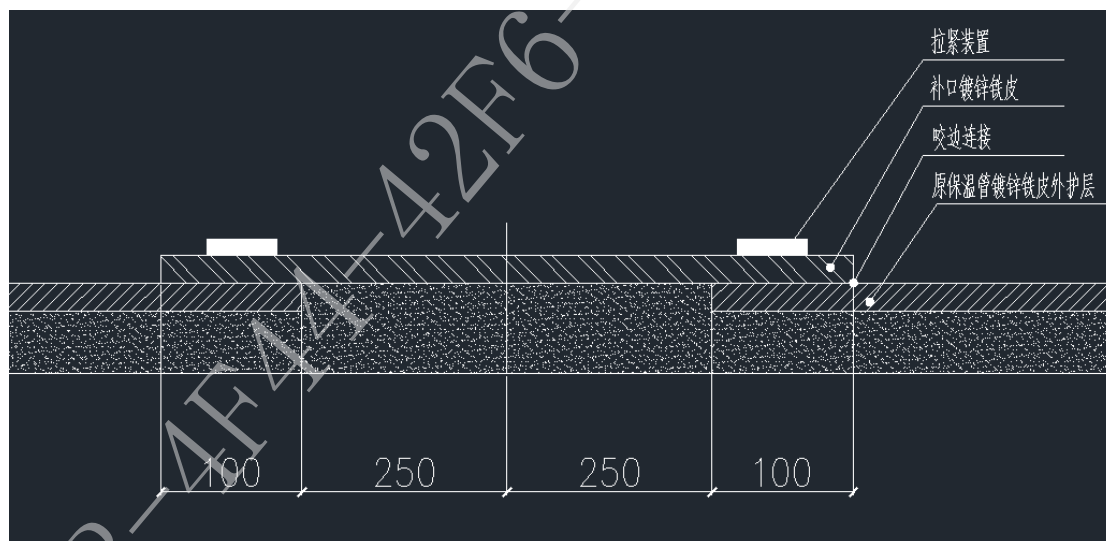

现场发泡质量不低于预制直管道。

##### 4.2 接口要求

(1) 保温管外护层补口采用镀锌铁皮外护层，端头与原保温管镀锌铁皮外护层之间采用咬边连接，搭接部分采用拉紧装置进行加固。

(2) 补口保温发泡完成后，在补口镀锌铁皮外护层的咬口连接处，刷两道透明树脂密

密封胶；

(3) 补口用镀锌铁皮宽度为 700mm，厚度同所补口的热力管道外护层，具体规格详见下表：

|        |              |             |            |
|--------|--------------|-------------|------------|
| 管道规格   | DN800~DN1400 | DN500~DN700 | DN50~DN450 |
| 镀锌铁皮规格 | 1.2mm        | 1.0mm       | 0.8mm      |

#### 4.3 架空支座保温补口技术要求

4.3.1. 支座和支架焊接完成后，用手工除锈、去油污，保持干净整洁。

4.3.2. 保温材料：用硬质耐高温(130° C)材料聚氨酯泡沫发泡工艺施工，无缝隙密闭，量好弧形板长度宽度及肋板厚度跟宽度后下料，再用自攻丝固定好跟预制架空管道的铁皮搭接处，搭接缝隙采用透明玻璃胶或结构胶密封。用电锯从弧形板宽度的一端开一条 10cm 宽度的注料通道延伸至 10 点钟位置。从 10 点钟注料孔位置浇注聚氨酯发泡料。

4.3.3. 待发泡固化后清理发泡残留，注料孔位置用自攻丝固定、用胶密封。

4.3.4. 外护材料：外护使用 1.2mm 厚镀锌铁皮

4.3.5. 适用标准：参考《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB 50264-2013)等相关规范

4.3.6. 依据标准 GB/T29047-2021 预制直埋保温管技术标准。

4.3.7. 架空管托大样图详见附图一。

### 5 执行

#### 5.1 投标方的证明

投标时在投标文件中提供供货范围内的保温管及保温管件所采用的钢管(钢管件)、聚氨酯保温材料及聚乙烯保护层的物理化学性能的检验报告。

投标时提供原材料厂家为本项目提供材料的授权证明。如有发现伪造，将没收投标保证金、三年内不得参与本集团公司项目的投标。

#### 5.2 钢管的检验

厂家应提供符合 GB/T 3091-2015、GB 8163-2018 的规定质量检验证明记录，内容至少应包括但不限于：

- (1) 原材料检验试验记录；
- (2) 钢管的外观和几何尺寸检查，壁厚测量记录；
- (3) 钢管的无损探伤检验报告；
- (4) 钢管的静水压试验检验报告；
- (5) 钢管焊接接头拉伸试验检验报告；
- (6) 钢管材料的化学成份分析报告；
- (7) 钢管的力学性能检验报告；
- (8) 提供所有管材原产地证明、生产厂家证明；

(9) 管材应有完整的质量合格证明书；

### 5.3 管件的检验

厂家应提供符合 GB/T 12459-2017、GB/T 13401-2017、SY/T 5257-2012 和 GB/T 29047-2021 规定的质量检验证明记录，内容至少应包括但不限于：

- (1) 原材料检验试验记录；
- (2) 管件的外观和几何尺寸检查，壁厚测量记录；
- (3) 管件的硬度检验记录；
- (4) 管件的无损探伤检验报告。
- (5) 管件材料的化学成份分析报告；
- (6) 管件的力学性能检验报告；
- (7) 提供所有管材原产地证明、生产厂家证明；
- (8) 管件应有完整的质量合格证明书；

### 5.4 成品架空保温管（管件）的检验

厂家应提供符合 T/CDHA 1-2019 标准中的要求和质量检验证明记录，内容至少应包括但不限于：

- (1) 原材料（钢管、外护管和保温材料）检验试验记录；
- (2) 预制架空保温管的外观和几何尺寸检查，壁厚测量记录；
- (3) 有效期内预制架空保温管型式检验报告；
- (4) 符合本工程供热参数的预制架空保温管预期寿命报告；
- (5) 提供所有材料原产地证明、生产厂家证明；
- (6) 预制架空保温管完整的质量合格证明书；

招标方对产品的一切检验的验收并不能解除投标方质量问题上的责任，如产品质量不能满足本技术协议和有关国家、国际的标准和规范的规定，其责任由投标方承担。

### 5.5 技术保障

根据招标方要求，投标方需向施工现场派驻管理人员，就架空式预制保温管的吊装、焊接、防腐及沟槽处理等相关问题向施工人员提供技术指导，技术交底并对现场施工人员进行技术培训。若管线出现质量问题，投标方需在 2 小时做出反应，24 小时内派工程师到现场处理相关问题，并负责免费维修。

### 5.6 质量保证

(1) 预制架空保温管的设计、制造、试验、检验、标志、包装、运输、贮存等必须符合有关行业标准的要求。

(2) 产品及零部件的材质应有性能检验报告。

(3) 在安装和质保期内，如因管道制造、运输原因发生故障和部件损坏，由投标方免费负责修复和调换。预制架空保温管的质保期为自投入正常运行时起 2 个完整采暖期。

(4) 投标方应负责派员到现场进行指导安装、调试及运转,并长期做好配件的供应工作。

(5) 管道的运行寿命不低于 30 年。

## 6 设备监造

6.1 招标方将对保温管及管件生产过程,装运前的产品检验等进行跟踪监理。在生产的全过程中,招标人有权随时派人到生产现场检查,投标方不得以任何理由拒绝。招标方的监造不能代替投标方的质量检验及招标方的验收,不能免除任何投标方对设备制造质量所负的责任。

6.2 招标方有权对投标方及其分包商质量体系进行审核。当投标方将监造部件分包生产时,招标方监造代表有权调查分包厂的生产资质、业绩及投标方对分包厂的评级、评价情况,并有权对不合格分包生产厂家提出相关建议和意见,要求投标方进行整改。当分包厂家制造的监造部件出现或可能出现重大质量问题时,招标方监造代表本着客观、公正的原则向招标方汇报并可要求投标方限期监督分包厂进行质量管理整改,对整改仍不符合要求时,经招标方同意招标方监造代表有权下暂停施工令并要求投标方更换合格分包厂。

6.3 招标方监造代表和招标方有权向投标方查阅与本合同设备有关的制造、检验和验收标准(包括工厂标准)、图纸、工艺及检验记录(包括工序间检验记录)。如招标方监造代表在监造过程中发现相关设备部件存在质量问题,需要确认时投标方应提供相关文件的复印件,并不发生任何费用。

6.4 招标方监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况,有权对设备的设计、制造、运输进度等进行检查、监督,有权对所监造的设备进行照相记录。

6.5 投标方应在设备投料前向招标方监造代表书面提供监造范围内设备的交货计划、实际生产节点计划,并在每月第一周内提供月度生产、检验及试验计划,如上述计划进行调整,须将最新的生产、交货计划书面提供给招标方监造代表。

6.6 招标方监造代表在接到质量见证通知后,应及时到投标方见证现场。如果招标方监造代表不能按期参加,W点自动转为R点。但H点没有招标方书面通知同意转为R点时,投标方不得自行转入下道工序,应与招标方联系商定更改见证日期。如果更改时间后,招标方仍未按时到达,则H点自动转为R点。

6.7 招标方可以对 7.22.1 中的项目增加或对监造方式调整,例如招标方认为有必要时,可将W点调整为H点。若投标方确因不可抗拒的因素不能执行 7.22.1 中的某项内容,需提前 7 天书面提出申请并提供依据和说明理由,经过招标方确认后可删除或变更。

6.8 投标方(包括分包商)须在部件完成原材料入厂复验后,加工前向招标方监造代表提供原材料文件见证(R点)资料。投标方(包括分包商)不得以本厂的管理规定为理由延期提供或不提供与设备相关的见证资料。

6.9 在相关检验、检测、过程见证完成后 7 个工作日内提供上述检验、检测、过程见证形成的资料。投标方(包括分包商)不得以本厂的管理规定为理由延期提供或不提供与设备

相关的见证资料。

6.10 合同设备的重要部件和专用部件未经招标方书面允许，投标方不得擅自调换。招标方监造代表在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，根据招标方监造代表和招标方意见，投标方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论招标方监造代表和招标方是否要求知道，投标方均应主动及时向招标方和招标方监造代表提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。当招标方监造代表与投标方对于设备发生的质量问题处理意见产生分歧时，必须经招标方的书面确认。

6.11 投标方的设计、材料代用、工艺变更（与设备采购合同技术协议不一致时）须通知招标方和招标方监造代表，重大的设计、工艺变更以及技术协议有明确要求的材料代用须通知招标方并得到招标方的认可。

6.12 监造范围内设备部件如有分包（含成品采购、工序外委等）行为时，投标方须提前一个月将分包厂的情况（厂名、厂址、生产资质等）通知招标方和招标方监造代表，明确投标方和投标方分包厂与监造的接口人员联系方式。如招标方代表需对监造范围内设备的分包厂进行监造，须提前通知投标方，投标方应保证招标方代表能够在通知投标方后随时对监造范围内设备进行质量监造。

6.13 投标方的分包制造商应为合同规定的合格制造商，如出现偏差应提前通知招标方及招标方监造代表，招标方需 5 个工作日内给予答复。

6.14 投标方的分包生产应严格选择有资质的分包商，不允许分包商的再分包行为或分包商的分包内制行为。当发现分包商家制造部件出现三次以上的质量问题及违规行为时，投标方应监督分包商进行限期质量管理整改并邀请招标方监造代表和招标方监督确认。

6.15 招标方监造代表发现质量问题以书面形式反馈给投标方（包括分包商）后，投标方（包括分包商）应认真研究处理以满足合同规定的要求。对于一般质量问题，投标方（包括分包商）须在收到招标方监造代表反馈意见后 2 个工作日时限内书面签字回复招标方监造代表，对于紧急的重大质量问题，投标方（包括分包商）应在收到招标方监造代表反馈意见后 1 个工作日时限内书面签字回复招标方监造代表。投标方（包括分包商）因出现的违反合同及图纸要求的质量问题，应当立即采取处理措施。但应在采取措施提前 1 个工作日通知招标方监造代表，并提供 NCR、专题纪要等文件。

6.16 有监造见证的工厂检验和试验开始前，投标方向招标方监造代表介绍有关被检设备及试验装置的所有详细的情况，包括被检设备的设计原则，结构特点，制造和组装工艺，试验方法，试验所用仪表，试验大纲，试验台简介等资料和文件。

6.17 在投标方召开的招标方设备进度、质量协调会议，投标方须邀请招标方监造代表参加或列席。

6.18 投标方按设备制造合同中的规定提交的制造进度付款单，招标方监造代表提出核实意见，其作为招标方向投标方支付设备款的主要依据之一。

6.19 招标方有权在投标方生产过程中，在投标方工厂进行试验和检验工作，投标方需给予配合，并对在投标方工厂（或分包厂）实施 I 点检验的场地安排和必要的工件吊装等方面的协调，确保 I 点检验的顺利完成。若招标方检验的结果与投标方出现分歧，判定标准应以投标方企业标准进行判定，但不应低于相关国家、行业标准规范的要求。

6.20 对于监造见证点未覆盖的设备（部件），招标方有权对其质量进行监督检查，投标方（包括分包商）必须在包装发货 10 日前，书面通知招标方，招标方应在 5 日内答复，详细的需要进行监督检查的设备（部件）由业主提前提出。

6.21 监造依据

GB/T26429-2010 设备工程监理规范；

DL/T438-2016 火力发电厂金属技术监督规程；

DL/T586-2008 电力设备监造技术导则；

6.22 监造项目及见证方式

监造内容包括监造及制造质量监督检验两部分工作，详见 6.22.1。采用的招标方监造代表式为：停工待检（H 点）、现场见证（W 点）、文件见证（R 点）、仪器检验（I 点）及日常巡视检查。

停工待检（H 点）：指重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点或不可重复试验验收点。按照与投标方约定的停工待检项目必须有业主和（或）监造代表参加，现场检验签证后方能转入下道工序。

现场见证（W 点）：在现场对产品制造过程中的某些过程进行监督检查。现场见证项目应有监造代表（或业主与监造代表共同参加）在场对投标方的试验、检验等过程进行现场监督检查，对符合要求的予以签认。

文件见证（R 点）：监造工程师审查查阅投标方提供的有关合同设备原材料、元器件、外购外协件及制造过程中的检验、试验记录等资料。由监造代表对合同约定应提供给招标方的资料予以签认。监造工程师审查所有进口原材料、设备的进口证明文件，招标方监造代表对投标方出具的进口报关单、商检证明、商检报告、由当地政府或商会出具的原产地证明文件进行签认。

仪器检验（I 点）：设备制造质量监督检验点。在设备投标方完成自检后，监造代表通过无损探伤、壁厚测量、硬度检验、金相检验等必要的检测手段，对被检设备关键部位的制造质量进行监督性抽查检验，或采取直接旁站监造的方式参与设备厂内试验或检验，确认设备的制造质量和性能。

日常巡视检查：设备监造工程师对设备进行的定期或不定期的现场监督、巡视、检查。

6.22.1 保温管及管件制造质量监造见证项目表

| 序号 | 部件名称 | 见证项目 | 见证方式 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

|   |      |                 | R | W | H | 备注     |
|---|------|-----------------|---|---|---|--------|
| 1 | 无缝钢管 | 1 原材料质量证明书      | √ |   |   |        |
|   |      | 2 材料理化性能报告      | √ |   |   |        |
|   |      | 3 钢管尺寸检查        |   | √ |   |        |
|   |      | 4 管端坡口尺寸检查      |   | √ |   |        |
|   |      | 5 钢管外观质量检查      |   | √ |   |        |
|   |      | 6 焊缝无损检测报告      | √ |   |   |        |
|   |      | 7 静压力试验         |   | √ |   | 抽检 5 根 |
|   |      | 8 标牌检查          |   | √ |   |        |
| 2 | 螺旋焊管 | 1 原材料质量证明书      | √ |   |   |        |
|   |      | 2 材料理化性能报告      | √ |   |   |        |
|   |      | 3 钢管尺寸检查        |   | √ |   |        |
|   |      | 4 管端坡口尺寸检查      |   | √ |   |        |
|   |      | 5 钢管外观质量检查      |   | √ |   |        |
|   |      | 6 焊缝尺寸及外观质量检查   |   | √ |   |        |
|   |      | 7 焊缝无损检测报告      | √ |   |   |        |
|   |      | 8 静压力试验         |   | √ |   | 抽检 5 根 |
|   |      | 9 标牌检查          |   | √ |   |        |
| 3 | 管件   | 1 原材料质量证明书      | √ |   |   |        |
|   |      | 2 材料理化性能报告      | √ |   |   |        |
|   |      | 3 钢管尺寸检查        |   | √ |   |        |
|   |      | 4 管端坡口尺寸检查      |   | √ |   |        |
|   |      | 6 焊缝尺寸及外观质量检查   |   | √ |   |        |
|   |      | 7 焊缝无损检测报告      | √ |   |   |        |
|   |      | 8 静压力试验         |   | √ |   | 抽检 5 根 |
|   |      | 9 标牌检查          |   | √ |   |        |
| 5 | 保温   | 1 保温材料质量证明文件    | √ |   |   |        |
|   |      | 2 高密度聚乙烯外套管性能指标 | √ | √ | √ |        |
|   |      | 3 聚氨酯性能指标       | √ | √ | √ |        |
|   |      | 3 保温前的除锈检查      |   |   | √ | 抽检 5 根 |
|   |      | 4 组合管件外观质量检查    |   | √ |   |        |

6.23 对投标方配合监造的要求：

投标方为招标方提供以下方便：

(1) 提前 7 天将设备监造项目及检验时间通知招标方监造代表和招标方，监造项目和方式由投标方、招标方监造代表、招标方三方协商确定；

(2) 招标方监造代表和招标方代表有权通过投标方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括中间检验记录），如招标方认为有必要复印，投标方应提供方便。

(3) 招标方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标方有权提出意见，投标方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论招标方是否要求和知道，投标方均应主动及时向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标方不知道的情况下投标方不得擅自处理。

## 7 包装、运输

管道两端加装牢固的堵板，防止杂物进入管道，防止潮气、水进入管道造成内部生锈。  
**管道及管件标志：**除满足 1.3 中规范及标准要求外，还应在外护管外侧明显位置标注供/回水用管及管道规格型号、用户名称、生产厂家、材质、执行标准。用户名称：威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期。内侧位置标注生产厂家、产品标准号、钢的牌号、产品规格、可追踪性识别号码及符合 GB/T2102 的规定。以便于施工现场的区分。

预制保温管、管件的包装、标志、运输应符合 IS05199 的有关标准。运送到买方指定的威海热电集团利用华能余热供热管网建设项目安装现场。

当保温管及保温管件有包装的时候，应确保包装牢固，包装内要填充衬垫材料，使其不易晃动和挤压。没有外包装时，应采用夹板或紧绳加以固定和防护。包装适合运输的条件，所有管接头、法兰、螺栓等零部件，都必须有保护装置和措施，以防止在运输过程中和保管期间发生损坏、腐蚀，防止杂物等进入零部件内，零部件的包装符合 JB/ZQ4286 的规定，分类装箱，遵循适于运输、多次搬运和装卸，便于安装和查找的原则。

装运中设备应采取适当的保护措施。保温管道搬运应使用吊车，不能使用叉车。保温管必须采用吊装带或者其他方法进行吊装，原则是不能伤及保温管及保温管件，所以严禁使用钢丝绳对其进行吊装。如果是长途运输，要保证装运过程中保温管的固定牢靠，注意保护架空保温管的保温层和外护套。在装卸过程中严禁碰撞、抛摔和在地面上拖拉滚动。可以在保温管的外包装上标注标记，以防误伤。

投标方保证对合同设备的所有包装在运输、装卸过程中完好无损，并有减震、防冲击的措施。投标方提供的包装能保证合同设备在现场的保管与维护，包括在合理时间内有有效的防潮、抗氧化、耐雨水、耐风侵蚀的措施。对于可以进行露天堆放的合同设备，能保证在合理时间内的露天堆放不会对合同设备造成损害。

投标方根据包装箱内所装物品的特性，向招标方提供安全保管方法的说明。投标方所供的备品备件及专用工具附有安全储存方法的说明。

## 8 供货材料清单

### 见附表 1

说明：1、材料数量仅供投标报价用，预制架空保温管及管件的具体数量以施工图和设备订货条件为准。如实际使用的规格与上述清单中的规格不符时，双方参照上述清单报价，协商一致后签订补充协议。


2、管道、管件、支座等管件的接口处现场保温补口价格均包含在相应的报价中。

附表一：材料表

| 序号 | 名称                                        | 规格                                                        | 材料    | 单位 | 数量   | 标准           |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----|------|--------------|
| 1  | 镀锌外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制架空保温管<br>(长期耐温 120℃、PN25) | $\Phi 1420 \times 20.0 / \Phi 1665 \times 1.2$            | Q355B | 米  | 1075 | T/CDHA1-2019 |
| 2  | 镀锌外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制架空保温管<br>(长期耐温 120℃、PN25) | $\Phi 1420 \times 18.0 / \Phi 1565 \times 1.2$            | Q355B | 米  | 1067 | T/CDHA1-2019 |
| 3  | 镀锌外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制架空保温管<br>(长期耐温 120℃、PN25) | $\Phi 133 \times 8.0 / \Phi 220 \times 0.8$               | 20#   | 米  | 12   | T/CDHA1-2019 |
| 4  | 镀锌外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制架空保温热<br>压弯管              | $\Phi 1420 \times 22.0 / \Phi 1665 \times 1.2$ L=12m 30°  | Q355B | 个  | 1    | T/CDHA1-2019 |
| 5  | 镀锌外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制架空保温热<br>压弯管              | $\Phi 1420 \times 20.0 / \Phi 1565 \times 1.2$ L=12m 30°  | Q355B | 个  | 1    | T/CDHA1-2019 |
| 6  | 镀锌外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制架空保温热<br>压弯头              | $\Phi 133 \times 8.0 / \Phi 220 \times 0.8$ 90° R=1.5D    | 20#   | 个  | 6    | T/CDHA1-2019 |
| 7  | 架空保温补口                                    | $\Phi 1420 \times 20.0 / \Phi 1665 \times 1.2$            |       | 个  | 100  |              |
| 8  | 架空保温补口                                    | $\Phi 1420 \times 18.0 / \Phi 1565 \times 1.2$            |       | 个  | 100  |              |
| 9  | 架空保温补口                                    | $\Phi 133 \times 8.0 / \Phi 220 \times 0.8$               |       | 个  | 4    |              |
| 10 | 架空支座保温补口                                  | DN1400 保温厚度满足供回水要求                                        |       | 个  | 85   |              |
| 11 | 镀锌外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制架空保温热<br>压弯头              | $\Phi 1420 \times 22.0 / \Phi 1665 \times 1.2$ R=1.5D 90° | Q355B | 个  | 1    |              |
| 12 | 镀锌外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制架空保温热<br>压弯头              | $\Phi 1420 \times 20.0 / \Phi 1565 \times 1.2$ R=1.5D 90° | Q355B | 个  | 1    |              |

注：施工过程中如有设计变更，数量会相应调整。

附图一：架空管托大样图

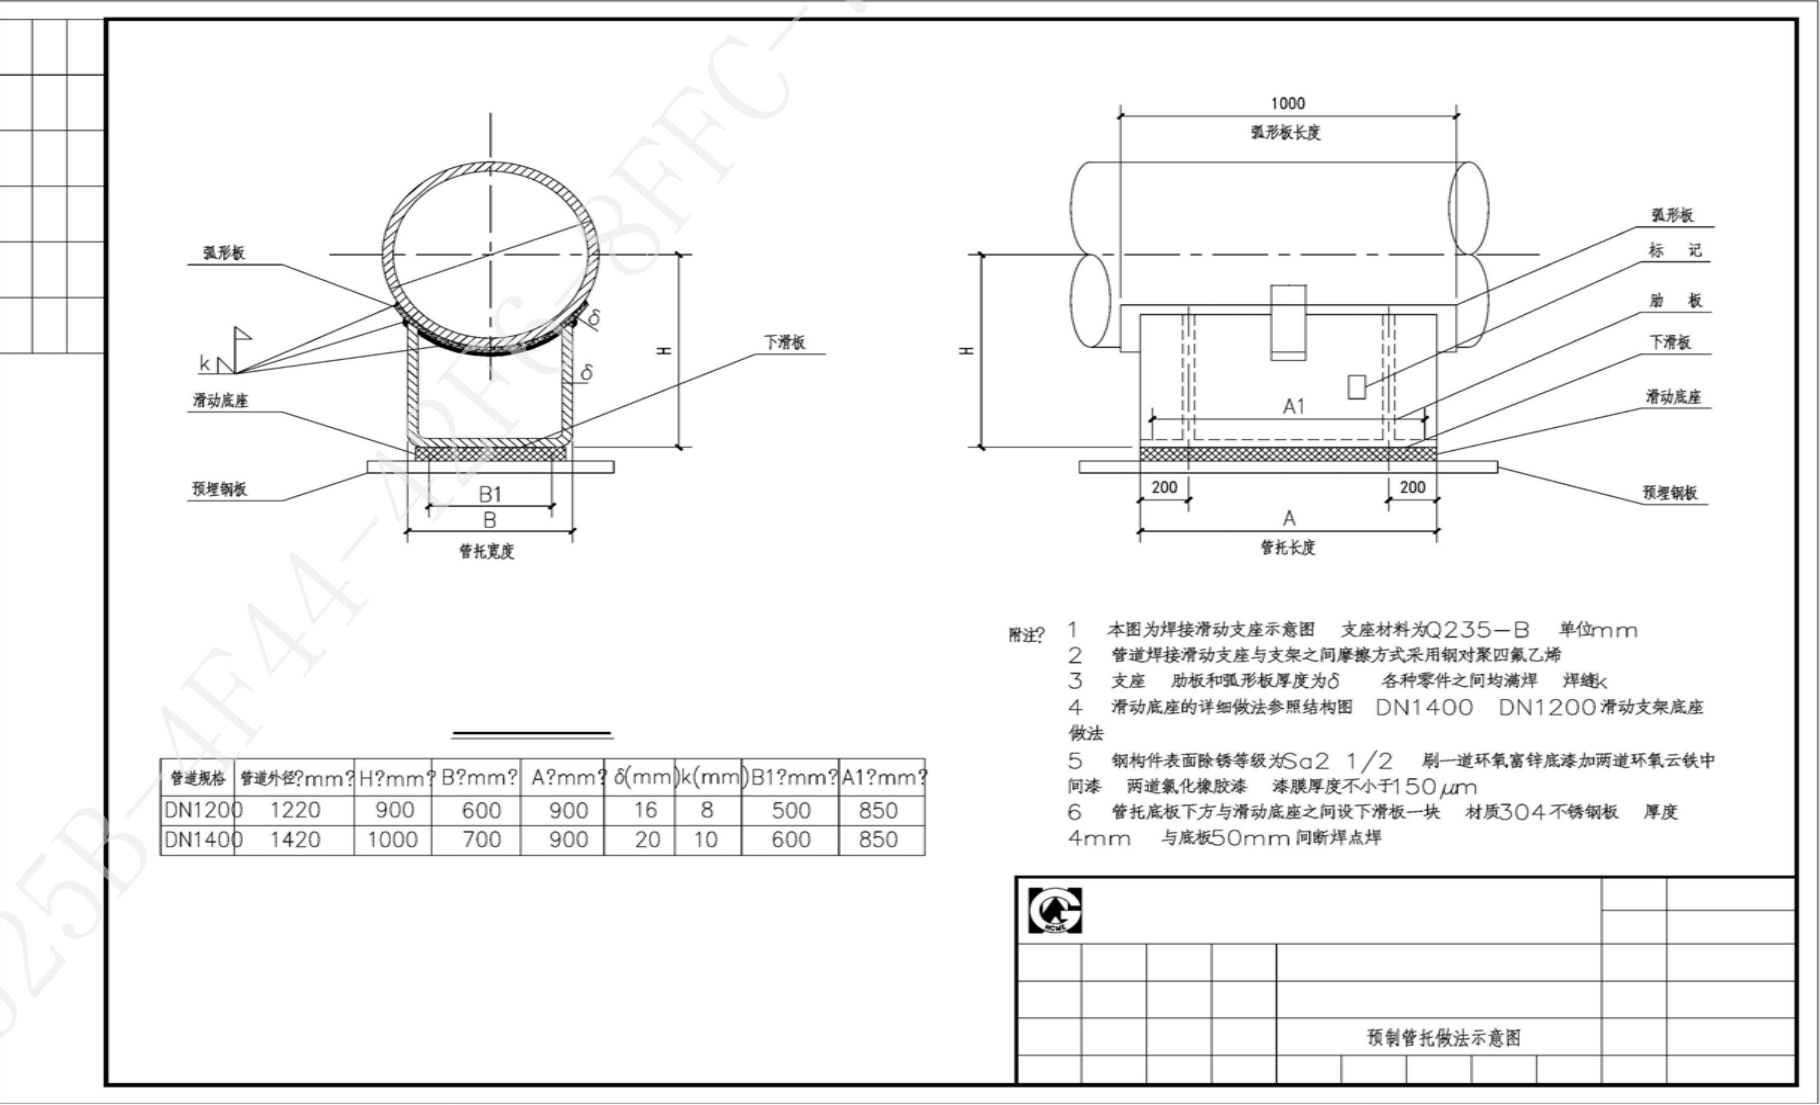

# 威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期

## 架空固定节技术规范书

### 1 总述

#### 1.1 工程概述

威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期，供热管网工程管槽长度约 2.3km，管网最大钢管管径（以下均称管径）为 DN1400，最小管径 DN50，供、回水设计温度为 120/60℃。热力系统主要采用闭式双管制。

工程工期：按招标人要求分批交货，以签订技术协议后根据工程进度要求提供预制直埋保温管及管件，接书面通知后 7 天内开始首批供货到指定施工现场卸车交货，供货具体交货时间以招标人通知为准。后续供货必须满足招标人的施工安装需求。生产最后 60 米保温管时，待招标人核实数量，再生产供货。

#### 1.2 供货范围

本次供货范围：具体数量见先，制作方式参见图纸。

| 名称        | 型号     | 数量 | 工作钢管       | 外护管尺寸      |
|-----------|--------|----|------------|------------|
| 供水架空保温固定节 | DN1400 | 8  | Φ1420×20.0 | Φ1760×18.0 |
| 回水架空保温固定节 | DN1400 | 6  | Φ1420×18.0 | Φ1660×18.0 |

投标方应提供供货清单所列符合本技术规范要求的架空保温固定节，补伤材料和施工并附有所有技术文件，有关图纸或本规范 1.3 要求的其它技术资料。

#### 架空保温固定节供货要求：

本项目架空保温固定节的钢板都采用 Q355B 钢板制作外护管，预制保温。

架空保温固定节整体应牢固焊接在一起，形成一个坚固整体。采用管中管方式发泡。工作钢管（芯管）外壁应作抛丸除锈、轧钢鳞片等预处理，工作管的外表面除锈等级应符合 GB/T8923.1-2011 中的 Sa2.5 的规定。

#### 1.3 规范和标准

架空保温固定节材料、设计、生产、试验、检验、标志、运输和贮存等应满足下列现行标准有关要求：

《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T 9711-2017

《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015

《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T 29047—2021

《城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法》GB/T 29046—2023

《输送流体用无缝钢管》GB 8163—2008

《涂装前钢材表面处理规范》SY/T 0407—2012

《钢管焊接用管端和配件的预处理》ISO 6761—1981

《压力用途的无缝钢管交货技术条件》ISO 9329—1997

《耐压焊接钢管交货技术条件》ISO 9330—1997

《钢制对焊管件 技术规范》GB/T 13401-2017

《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T 12459-2017

其它国际公认的与上述标准相当或更为严格的标准也可以接受。

#### 1.4 提交的资料

A 关于架空保温固定节的技术规范和标准。

B 所有技术文件，包括图纸、样本等，应使用国际单位制。投标文件中的符号和缩写应符合有关标准。

C 技术文件要求的所有技术文件的费用，包括图纸、数据资料、测试报告、性能曲线、培训费用。

D 聚氨酯发泡料的材料标准。原材料制造厂家的授权书。

E 架空保温固定节的型式、结构和型号及详细技术资料（包括结构图、检验测试报告、产品合格证等）。

F 架空保温固定节维护和贮存所需资料。

#### 1.5 工作条件和性能要求

提供的架空保温固定节必须满足以下工作条件和性能要求：

##### 1.5.1 工作条件

###### A. 介质条件

水质：总硬度  $\leq 0.6\text{mmol/L}$

PH：7~12

溶解氧： $\leq 0.1\text{mg/L}$

悬浮物： $\leq 5\text{mg/L}$

热水设计压力：2.5MPa

热水设计温度：供水 120℃；回水 60℃；

###### B. 环境条件

###### A. 室外存放条件

温度： $-30^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$

相对湿度：30%~90%

###### B. 使用条件

地下直埋敷设，该地区地下水位高。地下土壤平均温度按 10℃考虑。（如冷态过冬需按-10℃考虑）  
地震烈度 8 度。

##### 1.5.2 性能要求

A 架空保温固定节应为工作钢管、保温层和外护管紧密结合的三位一体整体式结构，保温结构的性能能够承受供热钢管由于供热介质温差产生的剪切力，保证架空保温固定节的完整性且不被破坏。

B 钢管外壁要求抛丸除锈。

C 保温性能好，热损失小。长期运行要节约大量能源，显著降低成本。

D 在介质温度 120℃长期使用寿命要达到 30 年以上。

E 架空保温固定节性能要求及主要技术指标：

架空保温固定节管端钢管裸露段长度为  $200\text{mm} \pm 10\text{mm}$

外径增大率 $\leq 2\%$

轴线偏心距 $\leq 5\text{mm}$

温降 $\leq 0.1^\circ\text{C}/\text{公里}$

H 无损检验

架空保温固定节的所有焊缝需进行 100%X 射线检测。焊缝应不低于 GB/T3323-2005 中 III 级焊缝标准。

X 射线检测方法应符合 GB/T 9711-2017 中的规定。

### 1.5.3 抗剪钉技术要求

抗剪钉应全部检验合格，材质 Q235。

钢材均采用 Q355 钢，焊条采用 E50XX。

剪力钉焊接方法：采用螺柱焊机进行电弧螺柱焊。

焊缝质量等级二级。

### 1.5.4 防腐要求

钢构件表面除锈等级为 Sa21/2, 刷一道环氧富锌底漆加两道环氧云铁中间漆，两道氯化橡胶漆。漆膜厚度不小于  $150\ \mu\text{m}$ 。

## 1.6 投标方的服务

投标方应派有经验的技术代表到现场工作，对架空保温固定节进行现场指导、测试、检查及安装验收。

1.6.1 按标书要求提供供货范围内招标方确认完整的材料及必要的备品、备件及专用工具，不管采购清单是否给出，因工艺要求，只要工程实际需要均应供货，如果投标方发现招标方招标文件存在缺陷妨碍其功能的实现，有义务对文件提出修正意见，由招标方确定是否采用。

1.6.2 投标方对架空保温固定节的制作供货、测试、包装和运输及卸货负责。

1.6.3 对达不到保证值的不合格产品由投标方无条件进行更换，而且投标方负责由此产生的一切的后果。

1.6.4 提供上述材料、生产工艺过程的主要生产及质量控制设备清单，并提供优于其他生产厂的设备工艺的先进性能说明。

1.6.5 投标方须提供投标产品的技术资料及相关技术服务介绍，并在招标方施工前提供关于产品正确安装和使用免费培训。

## 1.7 交货要求

### 1.7.1 交货地点

产品将交付至招标人指定的威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期施工现场合理位置，投标人负责卸车交货。

### 1.7.2 交货时间

按招标方要求供货到指定施工现场卸车交货。

### 1.7.3 交货提交的资料

| 序号 | 设备资料名称                                                    | 数量                     | 备注                   |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1  | 供货清单                                                      | 1 份                    | 原件                   |
| 2  | 合格证                                                       | 1 套                    | 原件                   |
| 3  | 质保书                                                       | 1 套                    | 每批设备 1 份, 原件         |
| 4  | 质量证明书                                                     | 1 套                    | 每批设备 1 份, 原件         |
| 5  | 外购件清单及相应的图纸、合格证、说明书、出厂检验报告                                | 至少 10 套, 以技术协议规定的数量为准。 | 合格证、出厂检验报告各 1 份      |
| 6  | 所有进口材料原产地证明、报关单、质量证明、商检报告、使用手册(或说明书)等                     | 1 套                    | 每批设备 1 套<br>(原件或复印件) |
| 7  | 压力容器必须提供压力容器质量证明书, 包括强度计算书、制造质量监检报告、质量监察检验证书、现场补口气密性试验报告等 | 1 套                    |                      |
| 8  | 以上所列设备随机技术资料提供相应电子版(光盘), 内容必须与随机技术资料相符                    | 3 套                    | 光盘格式为不可擦写光盘          |

### 1.8 质量标准

所供产品的制造、试验、检查等应按 1.3 所列的标准和有关要求执行。

## 2 架空保温固定节主要技术指标

### 2.1 设备结构

架空保温固定节由输送介质的钢管, 钢制外护管以及钢管和外护管之间填充的聚氨酯硬质泡沫塑料保温层紧密结合而成。

三位一体式结构, 工作钢管和外护管通过保温层紧密地结合在一起, 形成一体式, 工作钢管外壁应作抛丸除锈处理, 除锈等级 Sa2.5。

### 2.2 工作钢管性能及技术标准

#### 2.2.1 管材的材质及表面质量

DN1400 的钢管采用螺旋焊缝钢管, 材质为 Q355B, 符合 GB/T 3091-2015 标准的规定。

**管材壁厚:** 供货商所提供的管道最薄处壁厚不得小于本规范书确定的壁厚。

#### 2.2.2 管口要求

坡口角度: 30°~35°

钝边尺寸：1.59±0.79mm

椭圆度：D>508mm，±1%D， D 为外径

### 2.2.3 技术及检验标准

钢管的技术及检验标准除满足 1.3 中规定的标准要求，还应满足以下要求。

### 2.2.6 厂家选择

1. 钢板制造厂家在以下单位选取：

- A、鞍山钢铁集团公司
- B、本溪钢铁集团公司
- C、包头钢铁（集团）公司
- D、上海宝钢集团公司
- E、武汉钢铁（集团）公司
- F、首钢集团
- G、日照钢铁控股集团有限公司
- H、河北钢铁集团燕山钢铁有限公司

2. 螺旋双面埋弧焊接钢管应采用国内知名厂家。

- A、中国石油宝鸡石油钢管有限责任公司
- B、辽阳石油钢管制造有限公司
- C、中原管道制造有限公司
- D、辽宁大型钢管有限公司
- E、沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司
- F、天津华油钢管有限公司
- G、山东胜利钢管有限公司
- H、烟台恒邦钢管制造有限公司
- I、辽宁铭阳管业股份有限公司
- J、辽宁奥通钢管有限公司

### 2.3 保温层

聚氨酯保温层断面需整体均一，不得出现目视可见分层。采用的聚氨酯（聚异氰尿酸酯）硬质泡沫塑料的泡沫结构、密度、抗压强度、吸水率、导热系数等指标均要符合 GB/T29047-2021 和 GB/T34611-2017 标准中的要求，并要求个别指标高于标准要求。

保温材料技术要求如下：

闭孔率： ≥ 88%

泡孔平均尺寸： ≤0.5mm

任意位置密度： ≥60kg/m<sup>3</sup>

吸水率：（100℃，90min） ≤10%

导热系数：（50℃） ≤0.033W/m·K

抗压强度：径向压缩强度或径向相对形变为 10%时的压缩应力不应小于 0.3MPa；

峰值耐温（供水管）： 130℃                      峰值耐温（回水管）： 130℃

保温材料的保温性能在温度 130℃不发生变化，介质温度 120℃长期使用寿命要达到 30 年以上。

投标时在投标文件中提供聚氨酯保温材料的物理化学性能的检验报告。

供货商的生产许可证、试验报告、产品合格证。

**\*使用硬质聚氨酯喷涂生产时，需使用以下厂家的专用喷涂组合料。发泡剂以水性发泡体系优先，不得使用含有氟氯烃的发泡剂混合料。**

**制作保温原材料要求：聚氨酯泡沫材料（PUR）的原料从以下品牌或同档次中选取：科思创聚合物（中国）有限公司、巴斯夫聚氨酯特种产品（中国）有限公司、上海亨斯迈聚氨酯有限公司、万华化学集团股份有限公司。**

## 2.4 产品整体性能

产品必须符合 GB/T 34611-2017 和 GB/T 29047-2021 标准的要求。

### （1）预期寿命与长期耐温性

在 120℃连续运行温度下的预期寿命应大于等于 30 年；在 115℃连续温度下的预期寿命应至少为 50 年，在低于 115℃连续运行温度下的预期寿命应大于 50 年。实际连续工作条件与预期寿命应按 GB/T 34611、GB/T 29047 的规定执行，在不同温度下，聚氨酯泡沫塑料的最短预期寿命的计算应按 GB/T 34611、GB/T 29047 的规定执行。

### （2）其它要求

表面平整度、管端垂直度、挤压变形及划痕、轴向偏心距、外护层环向收缩率、抗冲击性、蠕变性能等参数必须符合 GB/T 34611-2017 和 GB/T 29047-2021 标准的要求。

## 3 执行

### 3.1 投标方的证明

投标时在投标文件中提供供货范围内的产品所采用的钢管、钢板、聚氨酯保温材料的物理化学性能的检验报告。

投标时提供原材料厂家为本项目提供材料的授权证明。

### 3.2 技术保障

根据招标方要求，投标方需向施工现场派驻管理人员，就架空保温固定节的吊装、焊接、防腐处理等相关问题向施工人员提供技术指导，技术交底并对现场施工人员进行技术培训。若产品出现质量问题，投标方需在 2 小时做出反应，24 小时内派工程师到现场处理相关问题，并负责免费维修。

### 3.3 质量保证

(1) 产品的设计、制造、试验、检验、标志、包装、运输、贮存等必须符合有关行业标准的要求。

(2) 产品及零部件的材质应有性能检验报告。

(3) 在安装和质保期内，如因产品制造、运输原因发生故障和部件损坏，由投标方免费负责修复和调换。产品的质保期为自投入正常运行时起 2 个完整采暖期。

(4) 投标方应负责派员到现场进行指导安装、调试及运转，并做好配件的供应工作。

(5) 产品的运行寿命不低于 30 年。

#### 4 包装、运输

产品两端加装牢固的堵板，防止杂物进入管道，防止潮气、水进入管道造成内部生锈。

**产品标志：**除满足 1.3 中规范及标准要求外，还应在外护管外侧明显位置标注供/回水用管及管道规格型号、用户名称、生产厂家、材质、执行标准。**用户名称：**威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期。**内侧位置标注**生产厂家、产品标准号、钢的牌号、产品规格、可追踪性识别号码及符合 GB/T2102 的规定。以便于施工现场的区分。

产品的包装、标志、运输应符合 IS05199 的有关标准。运送到买方指定的威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期建设项目安装现场。


当产品有包装的时候，应确保包装牢固，包装内要填充衬垫材料，使其不易晃动和挤压。没有外包装时，应采用夹板或紧绳加以固定和防护。包装适合运输的条件，所有管接头、法兰、螺栓等零部件，都必须有保护装置和措施，以防止在运输过程中和保管期间发生损坏、腐蚀，防止杂物等进入零部件内，零部件的包装符合 JB/ZQ4286 的规定，分类装箱，遵循适于运输、多次搬运和装卸，便于安装和查找的原则。

装运中设备应采取适当的保护措施。产品搬运应使用吊车，不能使用叉车。产品必须采用吊装带或者其他方法进行吊装，原则是不能伤及产品，所以严禁使用钢丝绳对其进行吊装。

投标方保证对合同设备的所有包装在运输、装卸过程中完好无损，并有减震、防冲击的措施。投标方提供的包装能保证合同设备在现场的保管与维护，包括在合理时间内有有效的防潮、抗氧化、耐雨水、耐风侵蚀的措施。对于可以进行露天堆放的合同设备，能保证在合理时间内的露天堆放不会对合同设备造成损害。

投标方根据包装箱内所装物品的特性，向招标方提供安全保管方法的说明。投标方所供的备品备件及专用工具附有安全储存方法的说明。

5 附设计图纸

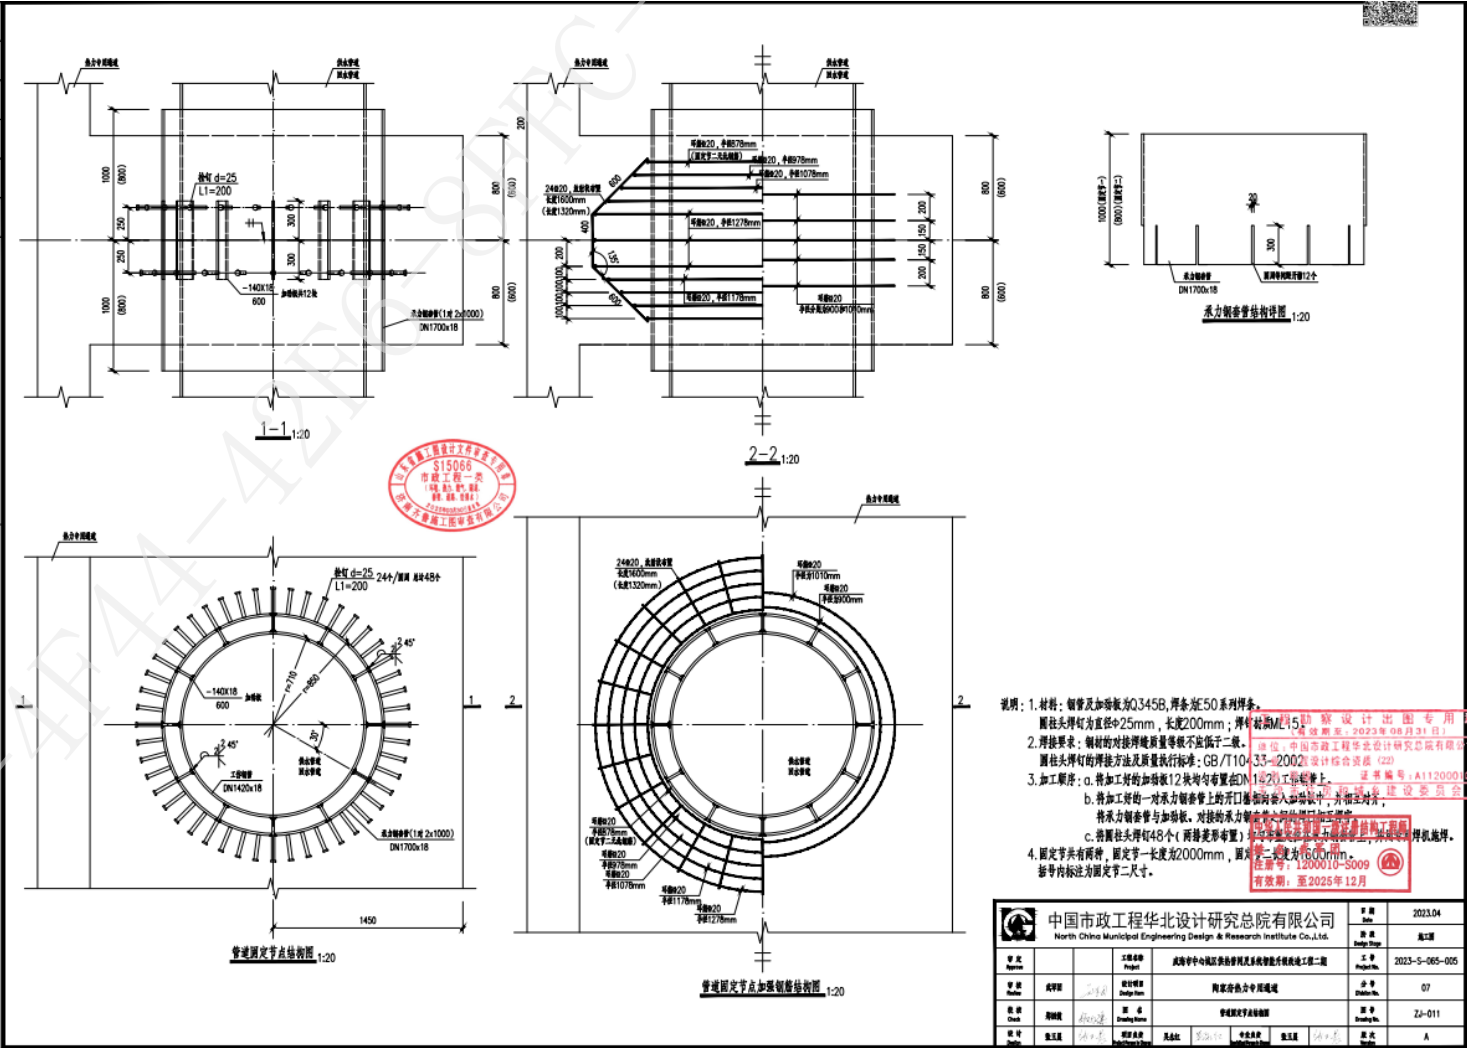

### 第三卷

## 第六章 投标文件格式

一、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 或 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

二、ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等，技术标无需电子签章）。未按照要求上传的，否决其投标。

# 目 录

系统自动生成

## 投标函

系统自动生成

## 投标函附录

| 序号 | 条款名称             | 约定内容                                                                                                                                         | 备注 |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 项目经理             | 姓名: _____                                                                                                                                    |    |
| 2  | 供货期              | 按招标人要求分批交货, 以签订技术协议后根据工程进度要求提供预制直埋保温管及管件, 接书面通知后____天内开始首批供货到指定施工现场卸车交货, 供货具体交货时间以招标人通知为准。后续供货必须满足招标人的施工安装需求。生产最后 60 米保温管时, 待招标人核实数量, 再生产供货。 |    |
| 3  | 质量标准             | 现行国家(行业)合格标准                                                                                                                                 |    |
| 4  | 质保期              | 自投入正常运行时起____个完整采暖期                                                                                                                          |    |
| 5  | 投标有效期            | 90 天                                                                                                                                         |    |
| 6  | 不存在禁止投标的情形<br>承诺 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.2、1.4.3 项规定的任何一种情形                                                                                                        |    |

投标人: \_\_\_\_\_ (加盖印章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名、手机号码）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）材料采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证扫描件，（授权委托代理人必须为本企业正式员工，且必须上传在本企业的社会保险缴纳证明扫描件。）

投 标 人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目总监等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、我方、法定代表人及拟委任的项目经理近三年内无行贿犯罪记录，如有不实，愿意承担一切后果。

八、本《信用承诺书》同意向社会公开。

投 标 人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 投标人廉洁守信承诺书

本单位决定参加项目投标。为有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及有关廉洁要求，特向贵公司承诺如下事项：

1. 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2. 主动了解威海热电集团公司招投标纪律，积极配合威海热电集团有限公司执行招投标廉政建设的有关规定。
3. 严格按照招标文件规定的方式进行投标，不借用其他单位资质，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
4. 不提供其他虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标。
5. 不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。
6. 中标后不将项目转包，或违法分包。
7. 不以任何方式向招标单位任何人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标单位任何人员参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标单位任何人员以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
8. 不向招标单位及个人支付好处费、介绍费。
9. 一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向威海热电集团公司纪检监察机构举报。（受理举报邮箱：whrdjw@163.com，举报电话：5196093）
10. 自觉接受有关部门监督，积极配合招标单位加强廉洁从业宣传，加强对投标人员的廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受取消投标资格及其它任何形式的处理；构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

投 标 人：\_\_\_\_\_（加盖印章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（加盖印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

投标人类似工程业绩表

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 工程造价 | 合同签订时间 | 保温管规格 |
|----|------|------|------|--------|-------|
|    |      |      |      |        |       |
|    |      |      |      |        |       |
|    |      |      |      |        |       |
|    |      |      |      |        |       |
|    |      |      |      |        |       |
|    |      |      |      |        |       |
|    |      |      |      |        |       |
|    |      |      |      |        |       |

备注：后附资料详见评分细则

投 标 人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

## 技术性文件

### (一) 技术方面

1、技术详细阐述，包括但不限于技术规格书所要求的资料；

2、技术偏差表

| 序号  | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
|-----|------------|------------|------|
| 1   |            |            |      |
| 2   |            |            |      |
| 3   |            |            |      |
| 4   |            |            |      |
| ... |            |            |      |

说明：（1）如投标文件的各项条款与招标文件的要求不完全一致时，须填此表。

（2）如全部满足要求时，可填写无偏差。

（3）投标人保证：除技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

### (二) 售后服务承诺

包括但不限于以下内容：

1、售后服务的承诺、内容及措施(含免费质保期的说明，投标人可根据自身情况做优于招标文件要求的免费质保期)；

2、技术支持以及后期服务。

## 第七章 工程量清单

威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期保温管及管件等采购项目汇总表

| 序号 | 名称                           | 规格型号                                                            | 单位 | 数量   | 单价控制价 (含税) 元 | 单价 (含税) 元 | 合价 (含税) 元 | 品牌 | 制造厂家 | 备注 |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|------|--------------|-----------|-----------|----|------|----|
| 1  | 华能余热架空保温固定节                  | $\Phi 1420 \times 20.0 / \Phi 1760 \times 18.0$                 | 个  | 8    | 30863.02     |           |           |    |      |    |
| 2  | 华能余热架空保温固定节                  | $\Phi 1420 \times 18.0 / \Phi 1660 \times 18.0$                 | 个  | 6    | 29252.43     |           |           |    |      |    |
| 3  | 华能余热镀锌外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制架空保温热压弯头 | $\Phi 1420 \times 20.0 / \Phi 1565 \times 1.2$ R=1.5D 90° Q355B | 个  | 1    | 33965.49     |           |           |    |      |    |
| 4  | 华能余热镀锌外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制架空保温热压弯头 | $\Phi 1420 \times 22.0 / \Phi 1665 \times 1.2$ R=1.5D 90° Q355B | 个  | 1    | 37383.06     |           |           |    |      |    |
| 5  | 华能余热镀锌外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制架空保温热压弯管 | $\Phi 1420 \times 20.0 / \Phi 1565 \times 1.2$ L=12m 30° Q355B  | 个  | 1    | 95965.97     |           |           |    |      |    |
| 6  | 华能余热镀锌外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制架空保温热压弯管 | $\Phi 1420 \times 22.0 / \Phi 1665 \times 1.2$ L=12m 30° Q355B  | 个  | 1    | 100917.00    |           |           |    |      |    |
| 7  | 华能余热镀锌外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制架空保温热压弯头 | $\Phi 133 \times 8.0 / \Phi 220 \times 0.8$ R=1.5D 90° 20#      | 个  | 6    | 324.43       |           |           |    |      |    |
| 8  | 华能余热镀锌外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制架空保温管    | $\Phi 133 \times 8.0 / \Phi 220 \times 0.8$                     | 米  | 12   | 208.25       |           |           |    |      |    |
| 9  | 华能余热镀锌外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制架空保温管    | $\Phi 1420 \times 18.0 / \Phi 1565 \times 1.2$ Q355B            | 米  | 1067 | 4118.23      |           |           |    |      |    |
| 10 | 华能余热镀锌外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制架空保温管    | $\Phi 1420 \times 20.0 / \Phi 1665 \times 1.2$ Q355B            | 米  | 1075 | 4786.21      |           |           |    |      |    |
| 11 | 华能余热架空支座保温补口                 | DN1400 保温厚度满足供回水要求                                              | 个  | 85   | 2226.45      |           |           |    |      |    |
| 12 | 华能余热架空保温管现场保温补口              | $\Phi 133 \times 8.0 / \Phi 220 \times 0.8$                     | 个  | 4    | 157.30       |           |           |    |      |    |
| 13 | 华能余热架空保温管现场保温补               | $\Phi 1420 \times 18.0 / \Phi 1565 \times 1.2$                  | 个  | 100  | 1576.81      |           |           |    |      |    |

|    |                 |                                                |   |     |         |  |  |    |    |    |
|----|-----------------|------------------------------------------------|---|-----|---------|--|--|----|----|----|
|    | 口               |                                                |   |     |         |  |  |    |    |    |
| 14 | 华能余热架空保温管现场保温补口 | $\Phi 1420 \times 20.0 / \Phi 1665 \times 1.2$ | 个 | 100 | 1731.21 |  |  |    |    |    |
| 合计 |                 |                                                |   |     |         |  |  | -- | -- | -- |

注：施工过程中如有设计变更，数量会相应调整。

投标单位：（加盖公章）

法定代表人：（加盖印章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附录1

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

| 序号                           | 标题                                                                                                                          | 分值    | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00] |                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                            | 资格审查 [合格制]                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1                          | 初步审查                                                                                                                        | 合格制   | 上传word或pdf格式的文档<br>1、投标人名称与营业执照一致；<br>2、投标文件签章：招标文件要求签章的，按要求加盖投标人的电子公章、电子法人章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2                          | 响应性评审                                                                                                                       | 合格制   | 上传word或pdf格式的文档<br>内容为投标文件格式上传"投标函附录"扫描件<br>1、供货期：按招标人要求分批交货，以签订技术协议后根据工程进度要求提供预制直埋保温管及管件，接书面通知后7天内开始首批供货到指定施工现场卸车交货，供货具体交货时间以招标人通知为准。后续供货必须满足招标人的施工安装需求。生产最后60米保温管时，待招标人核实数量，再生产供货。<br>2、质量标准：现行国家（行业）合格标准。<br>3、质保期：自投入正常运行时起2个完整采暖期。<br>4、投标有效期：90天。<br>5、不存在禁止投标的情形承诺：不存在第二章"投标人须知"第1.4.2、1.4.3项规定的任何一种情形。                                                                                                                                                                             |
| 1.3                          | 营业执照                                                                                                                        | 合格制   | 上传word或pdf格式的文档<br>内容为有效的营业执照的彩色扫描件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4                          | 法定代表人身份证明或授权委托书                                                                                                             | 合格制   | 上传word或pdf格式的文档<br>(1) 若法定代表人参加投标，内容为投标人法定代表人身份证明（按文件格式提供）及身份证彩色扫描件；<br>(2) 若授权代表参加投标，内容为法定代表人身份证明（按文件格式提供）、授权委托书（按文件格式提供）、投标人法定代表人身份证彩色扫描件、授权委托代理人身份证彩色扫描件、授权委托代理人社保证明。<br>社保证明指近一个月（2025年7月或2025年8月）社保证明。若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.5                          | 失信情况查询                                                                                                                      | 合格制   | 上传word或pdf格式的文档<br>(1) 投标人、法定代表人、委托代理人及拟委任的项目经理不得为失信被执行人（查询网址： <a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a> ，查询省份为全部）；需附通过网站查询信息记录网页截图及项目经理简历表。<br>(2) 投标人近一年在"信用中国"或"信用中国（山东）"无严重失信记录。<br>需同时附信用中国（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）和信用中国（山东）（ <a href="http://credit.shandong.gov.cn">credit.shandong.gov.cn</a> ）查询的信用报告。如信用中国（山东）网站查询不到信息，附查询截图的样式详见示例。                                                         |
| 1.6                          | 投标保证金证明                                                                                                                     | 合格制   | 上传word或pdf格式的文档<br>投标保证金的金额：人民币壹拾万元整<br>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）<br>注：<br>1、如采用电汇、网上银行转账形式，需附企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。<br>2、如采用银行保函形式，详见投标人须知前附表<br>3、如选择保险保函方式，详见投标人须知前附表<br>4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验证。具体操作流程详见"威海市公共资源交易网"（详见办事指南--工程建设专区--威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。<br>未按要求提交投标保证金，否决其投标。 |
| 1.7                          | 投标人信用承诺书                                                                                                                    | 合格制   | 上传word或pdf格式的文档<br>按文件格式提供。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.8                          | 廉洁守信承诺书                                                                                                                     | 合格制   | 上传word或pdf格式的文档<br>按文件格式提供。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2                            | 技术标 [40.00] （汇总规则：当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值；当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值；） |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1                          | 技术方面                                                                                                                        | 30.00 | 评委根据投标人所投报的产品技术方面，按下标准进行打分：<br>【20.1分-30分】：投标人投报的产品质量可靠、性能稳定、安全性及市场认知度高，技术水平领先，重要参数、指标满足或优于招标文件要求，有突出的技术优势。<br>【10.1分-20分】：投标人投报的产品质量可靠，能实现招标文件的功能要求，参数、指标能完全满足招标文件要求。<br>【1分-10分】：投标人投报的产品的重要技术参数、指标能满足招标文件要求，其他参数、指标有负偏离。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.2                          | 售后服务承诺                                                                                                                      | 10.00 | 由评委根据投标人提供的售后服务流程、技术支持内容及实现上述服务在人员和时间上的保证措施等承诺情况0-10分酌情打分；未提供技术、售后服务承诺的，不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3                            | 资信标 [15.00]                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

| 序号  | 标题          | 分值    | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | 质保期         | 5.00  | 上传word或pdf格式的文档<br>全部产品质保期符合招标文件要求的，得2分；每增加1个完整采暖期的，加1分（质保期以1个完整采暖期为单位），加到标准分为止。                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.2 | 企业业绩        | 10.00 | 通过系统勾选业绩<br>投标人近3年承揽的类似项目，每有一项得1分，最高计至10分。<br>备注：<br>(1) 投标人类似业绩表（上传到资信标补充附件中）<br>(2) 合同原件的彩色扫描件，时间以合同签订时间为准。<br>(3) 类似项目：DN1200及以上规格预制保温管采购项目。<br>(4) 近3年指自开标日向前追溯3年精确到日。                                                                                                                        |
| 4   | 商务标 [45.00] |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.1 | 投标报价        | 45.00 | 当有效投标单位家数>8家<br>评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值及次高值-有效报价的最低值及次低值）的算术平均值*95%；<br>当6家≤有效投标单位≤8家<br>评标基准价=（所有投标人的有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值）的算术平均值*95%；<br>当有效投标单位数≤5家<br>评标基准价= 所有投标人的有效报价的算术平均值*95%。<br>当投标人的有效投标报价等于评标基准价得标准分45分，投标报价每高于评标基准价1%扣0.5分；投标报价每低于评标基准价1%扣0.25分，最高计至45分，最低计至0分（得分精确到小数点后2位）。 |

其他注意事项

控制价 : 10755103.25

专家个数 :5

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。